

Identification du contrôle :

| | | |
|------------------------|---|---|
| Nom du propriétaire : | ██████████ | Adresse d'envoi du certificat (si différente) : |
| Adresse de l'enquête : | 3 rue des Surreaux 77460 Souppes sur Loing | |
| Date de l'enquête : | 07/03/2024 | Type de contrôle : Procès Verbal Descriptif |
| | | réalise avec : Mme Chevreau |

| Méthode de contrôle : | Ecoulement sans colorant | | Ecoulement avec colorant | | Essai sonore et visuel | |
|-----------------------|--------------------------|--|--------------------------|-----|------------------------|-----|
| | EU | | EU | oui | EU | |
| | EP | | EP | | EP | oui |
| | Unitaire | | Unitaire | | Unitaire | |

Qualité de réalisation de la connexion des boîtes de branchement.

Adresse du raccordement si différente

| | Domaine Public | | Domaine Privé | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | Accessible | Non Accessible | Accessible | Non Accessible |
| Boîte EU | | | | |
| Boîte EP | | | | |
| Boîte Unitaire | | | | |
| Les EU et les EP sont séparés jusqu'à la boîte unitaire en limite de propriété : | | | | |
| La nature des boîtes de branchement est définie par la nature de l'exutoire et non par son origine. | | | | |

Evacuations d'Eaux Pluviales :

| | EU | EP | Unitaire | Autre : |
|----------------------|----|----|----------|------------|
| Gouttières : | | | | Divers 2 |
| Grille : | | | | Inconnue 1 |
| Siphon de cour : | | | | |
| Descente de garage : | | | | |
| Poste de relevage : | | | | |
| Autre : | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|
| Baignoire / Douche : | 1 | | | | |
| Évier / Lavabo : | 2 | | | | |
| W.C. : | 1 | | | | |
| Machine à Laver : | 2 | | | | |
| Siphon de sol : | | | | | |
| Bidet : | | | | | |
| Poste de Relevage : | | | | | |
| Autre : | | | | | |

Présence d'un sous-sol : non Présence de clapet anti reflux : non

En cas d'évacuation non soumise à notre contrôle, notre responsabilité ne saurait être engagée sur les conclusions de l'enquête.


| | | | |
|---------------|--|--|---|
| Observation : | Compte tenu de l'enquête réalisée et de la réglementation en vigueur, l'anomalie suivante a été constatée : Absence de boîte de branchement | | Nom et visa  BUREAU D'ETUDES ASSAINISSEMENT 11, rue Auguste Frot 77590 BOIS LE ROI Tél. : 09.67.26.53.11 - Fax : 01.64.32.53.11 Siret : 790 444 129 00015 RCS MELUN |
| Conclusion : | NON CONFORME | | |

Identification du contrôle :

| | | |
|------------------------|--|--|
| Nom du propriétaire : | ██████████ | Adresse d'envoi du certificat (si différente) : |
| Adresse de l'enquête : | 3, rue des Surreaux 77460 Souppes sur Loing | |
| Date de l'enquête : | 07/03/2024 | Type de contrôle : Procès Verbal Descriptif réalisé avec : Mme Chevreau |

Schema

L'implantation des ouvrages et canalisations est schématique

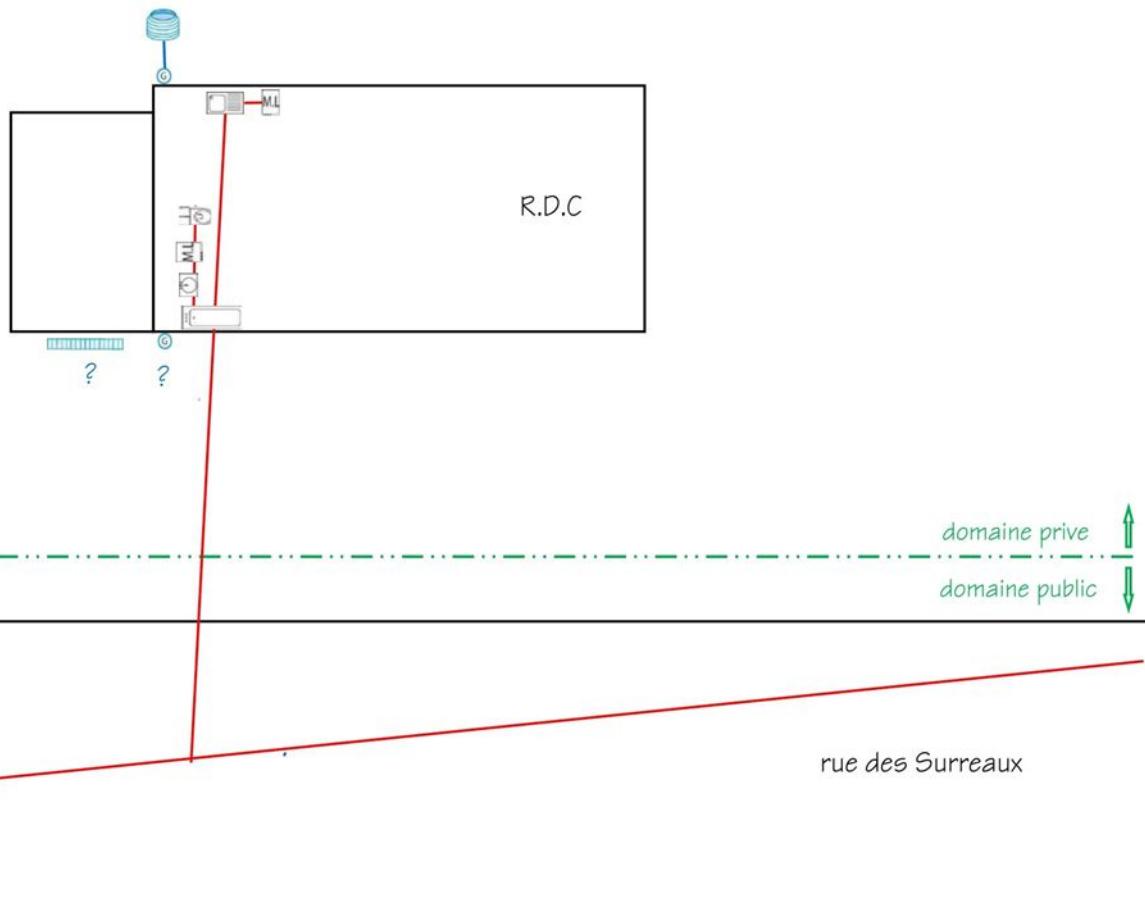

Légende

| | | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|
| Réseau d'Eaux Usées | Poste de relevage | Machine à laver | Bidet | Puits |
| Réseau d'Eaux Pluviales | Puisard | Lavoir | Douche | Siphon de cour |
| Réseau Unitaire | Siphon de sol | Evier | Baignoire | Descente de gouttière |
| Clapet anti reflux | Boîte de branchement | Lavabo | Grille | Grille |
| Regard de visite | Fosse | W.C. | Avaloir | Récupérateur d'eaux pluviales |



3 rue des Surreaux
77460 Souppes sur Loing

Bois-le-Roi, le 07/03/2024

CERTIFICAT DE RACCORDEMENT

Suite à nos investigations du 07/03/2024 pour l'habitation située à l'adresse suivante :

3, rue des Surreaux 77460 Souppes sur Loing

au moins une anomalie a été relevée, nous déclarons donc le raccordement au réseau d'assainissement :

Non conforme

Pour faire et valoir ce que de droit.

Restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sincères salutations.

Christophe Berthel

BUREAU D'ETUDES ASSAINISSEMENT
11, rue Auguste Frot
77590 BOIS LE ROI
Tél. : 09.67.26.53.11 - Fax : 01.64.32.53.11
Siret : 790 444 129 00015 RCS MELUN