

Vente : [REDACTED] et [REDACTED]
Audience d'Orientation : 18 octobre 2023

DIRE D'ANNEXION DU DOSSIER DES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

L'AN DEUX MIL VINGT TROIS,

par-devant Nous Greffier du Tribunal Judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES, a comparu Maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU & ASSOCIES, Avocat au barreau de l'Essonne, demeurant 13 rue des Mazières 91050 EVRY COURCOURONNES CEDEX poursuivant la vente dont s'agit laquelle a dit :

conformément aux dispositions de l'article R 322-10 du Code des procédures civiles d'exécution annexer au présent cahier des conditions de vente copie des diagnostics immobiliers établis par la société DIMM Diagnostic Immo,

dont acte,

Et l'Avocat comparant a signé avec Nous Greffier après lecture.



Dossier Technique Immobilier

Numéro de dossier : XXXXXXXXXX
Date du repérage : 04/07/2023



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
Département : ... Essonne
Adresse : 9 rue de l'Essonne
Commune : 91710 VERT-LE-PETIT
Section cadastrale B, Parcelle(s) n°
546

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Périmètre de repérage :

Désignation du propriétaire

Désignation du client :
Nom et prénom : ... Mr XXXXXXXXXX
Adresse : XXXXXXXXXX

Objet de la mission :

- | | | |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Constat amiante avant-vente | <input checked="" type="checkbox"/> Métrage (Loi Carrez) | <input checked="" type="checkbox"/> Diag. Installations Electricité |
| <input checked="" type="checkbox"/> Etat des Risques et Pollutions | <input checked="" type="checkbox"/> Exposition au plomb (CREP) | <input checked="" type="checkbox"/> Diagnostic de Performance Energétique |

Résumé de l'expertise n° R.23.500.VERT-

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.



Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
 Adresse : 9 rue de l'Essonne
 Commune : 91710 VERT-LE-PETIT
 Section cadastrale B, Parcellle(s) n° 546

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Périmètre de repérage : ...

| | Prestations | Conclusion |
|---|--------------------------------|--|
|  | CREP | Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur. |
|  | Amiante | Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. |
|  | Électricité | L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). |
|  | Etat des Risques et Pollutions | Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques Zone sismique définie en zone 1 selon la réglementation parasismique 2011 Aucun site pollué (ou potentiellement pollué) n'est répertorié par BASOL. Aucun site industriel ou activité de service n'est répertorié par BASIAS. |
|  | DPE | 514 17 G Estimation des coûts annuels : entre 3 460 € et 4 720 € par an Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 Numéro enregistrement DPE (ADEME) : 2391E2258761A |
|  | Mesurage | Superficie Loi Carrez totale : 112,96 m ² Surface au sol totale : 112,96 m ² |

Constat de risque d'exposition au plomb CREP

Numéro de dossier : XXXXXXXXXX
 Norme méthodologique employée : AFNOR NF X46-030
 Arrêté d'application : Arrêté du 19 août 2011
 Date du répérage : 04/07/2023

| | | |
|--|--|---|
| Adresse du bien immobilier | | Donneur d'ordre / Propriétaire : |
| <i>Localisation du ou des bâtiments :</i> Département : ... Essonne Adresse : 9 rue de l'Essonne Commune : 91710 VERT-LE-PETIT Section cadastrale B, Parcelle(s) n° 546 Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : | | Donneur d'ordre : S.A. XXXXXXXXXX 182 avenue de France 75013 PARIS |
| | | Propriétaire : Mr XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX |

| | | | |
|--|------------------------------------|---|--|
| Le CREP suivant concerne : | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Les parties privatives | <input checked="" type="checkbox"/> | Avant la vente |
| <input type="checkbox"/> | Les parties occupées | <input type="checkbox"/> | Avant la mise en location |
| <input type="checkbox"/> | Les parties communes d'un immeuble | Avant travaux <small>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</small> | |
| L'occupant est : | | Le propriétaire | |
| Nom de l'occupant, si différent du propriétaire | | | |
| Présence et nombre d'enfants mineurs, dont des enfants de moins de 6 ans | | NON | Nombre total : Nombre d'enfants de moins de 6 ans : |

| | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Société réalisant le constat | | |
| Nom et prénom de l'auteur du constat | | Mihoubi Ariles |
| N° de certificat de certification | | 12181027 le 25/10/2021 |
| Nom de l'organisme de certification | | BUREAU VERITAS CERTIFICATION France |
| Organisme d'assurance professionnelle | | AXA |
| N° de contrat d'assurance | | 11052642404 |
| Date de validité : | | 01/01/2024 |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Appareil utilisé | | |
| Nom du fabricant de l'appareil | | FONDIS |
| Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil | | Niton XLP 300 / 17899 |
| Nature du radionucléide | | 109 Cd |
| Date du dernier chargement de la source | | 02/02/2023 |
| Activité à cette date et durée de vie de la source | | 850 Mbq |

| | | | | | | |
|---|-------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Conclusion des mesures de concentration en plomb | | | | | | |
| | Total | Non mesurées | Classe 0 | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
| Nombre d'unités de diagnostic | 150 | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100 | 60 % | 40 % | 0 % | 0 % | 0 % |

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par Mihoubi Ariles le 04/07/2023 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb – Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

Sommaire

| | |
|--|----|
| 1. Rappel de la commande et des références réglementaires | 3 |
| 2. Renseignements complémentaires concernant la mission | 3 |
| 2.1 L'appareil à fluorescence X | 3 |
| 2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel | 4 |
| 2.3 Le bien objet de la mission | 4 |
| 3. Méthodologie employée | 4 |
| 3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X | 5 |
| 3.2 Stratégie de mesure | 5 |
| 3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire | 5 |
| 4. Présentation des résultats | 5 |
| 5. Résultats des mesures | 6 |
| 6. Conclusion | 11 |
| 6.1 Classement des unités de diagnostic | 11 |
| 6.2 Recommandations au propriétaire | 11 |
| 6.3 Commentaires | 11 |
| 6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti | 12 |
| 6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé | 12 |
| 7. Obligations d'informations pour les propriétaires | 12 |
| 8. Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb | 13 |
| 8.1 Textes de référence | 13 |
| 8.2 Ressources documentaires | 13 |
| 9. Annexes | 14 |
| 9.1 Notice d'Information | 14 |
| 9.2 Illustrations | 15 |
| 9.3 Analyses chimiques du laboratoire | 15 |

Nombre de pages de rapport : 15

Liste des documents annexes :

- Notice d'information (2 pages)
- Croquis
- Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant.

Nombre de pages d'annexes : 2

1. Rappel de la commande et des références réglementaires

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R.1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écaillles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatisés d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...).

Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans oublier, par exemple, la partie extérieure de la porte palier).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente (en application de l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nom du fabricant de l'appareil | FONDIS | | |
| Modèle de l'appareil | Niton XLp 300 | | |
| N° de série de l'appareil | 17899 | | |
| Nature du radionucléide | 109 Cd | | |
| Date du dernier chargement de la source | 02/02/2023 | Activité à cette date et durée de vie : 850 Mbq | |
| Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR) | N° T910734 | Numéro de titulaire/signataire DIMM Diagnostic Immo | |
| | Date d'autorisation/de déclaration 03/02/2023 | Date de fin de validité (si applicable) 03/02/2028 | |
| Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR) | DIMM Diagnostic Immo | | |
| Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR) | Montrigaud Vincent | | |

Étalon : FONDIS ; FE0005 ; 1,01 mg/cm² +/- 0,01 mg/cm²

| Vérification de la justesse de l'appareil | n° de mesure | Date de la vérification | Concentration (mg/cm ²) |
|---|--------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Etalonnage entrée | 1 | 04/07/2023 | 1 (+/- 0,1) |
| Etalonnage sortie | 122 | 04/07/2023 | 1 (+/- 0,1) |

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

| | |
|---------------------------------|--|
| Nom du laboratoire d'analyse | Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse |
| Nom du contact | - |
| Coordonnées | - |
| Référence du rapport d'essai | - |
| Date d'envoi des prélèvements | - |
| Date de réception des résultats | - |

2.3 Le bien objet de la mission

| | |
|---|---|
| Adresse du bien immobilier | 9 rue de l'Essonne 91710 VERT-LE-PETIT |
| Description de l'ensemble immobilier | Habitation (maison individuelle) |
| Année de construction | < 1997 |
| Localisation du bien objet de la mission | Section cadastrale B, Parcelle(s) n° 546 |
| Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes) | Mr [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] |
| L'occupant est : | Le propriétaire |
| Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP | 04/07/2023 |
| Croquis du bien immobilier objet de la mission | Voir partie « 5 Résultats des mesures » |

Liste des locaux visités

Dépendance - Garage,
Dépendance - Atelier,
Rez de chaussée - Haut vent,
Rez de chaussée - SAS d'entrée,
Rez de chaussée - Cuisine,
Rez de chaussée - Séjour,
Rez de chaussée - Dégagement,
Rez de chaussée - Placard,
Rez de chaussée - Buanderie,

Rez de chaussée - Salle de bain,
Rez de chaussée - Wc,
1er étage - Pailier,
1er étage - Chambre 1,
1er étage - Chambre 2,
1er étage - Chambre 3,
1er étage - Salle d'eau,
1er étage - Wc,
Dépendance - Abris,
Sous-Sol - Cave

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)
2ème étage - Grenier (Accès condamné)

3. Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 « Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb ». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm².

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles, ... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb). Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du

plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : tole de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser. Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent arrêté car ce plomb n'est pas accessible.

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 mg/cm².

3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb» précliné sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g.

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

| Concentration en plomb < seuils | Nature des dégradations | Classement |
|------------------------------------|----------------------------|------------|
| ≥ seuils | Non dégradé ou non visible | 0 |
| | Etat d'usage | 1 |
| | Dégradé | 2 |

5. Résultats des mesures

| | Total UD | Non mesurées | Classe 0 | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
|---------------------------------|------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| Dépendance - Garage | 8 | 8 (100 %) | - | - | - | - |
| Dépendance - Atelier | 5 | 5 (100 %) | - | - | - | - |
| Rez de chaussée - Haut vent | 5 | 5 (100 %) | - | - | - | - |
| Rez de chaussée - SAS d'entrée | 8 | 8 (100 %) | - | - | - | - |
| Rez de chaussée - Cuisine | 12 | 7 (58 %) | 5 (42 %) | - | - | - |
| Rez de chaussée - Séjour | 16 | 11 (69 %) | 5 (31 %) | - | - | - |
| Rez de chaussée - Dégagement | 6 | 1 (17 %) | 5 (83 %) | - | - | - |
| Rez de chaussée - Placard | 7 | 2 (29 %) | 5 (71 %) | - | - | - |
| Rez de chaussée - Buanderie | 12 | 7 (58 %) | 5 (42 %) | - | - | - |
| Rez de chaussée - Salle de bain | 8 | 8 (100 %) | - | - | - | - |
| Rez de chaussée - Wc | 7 | 2 (29 %) | 5 (71 %) | - | - | - |
| 1er étage - Paller | 5 | - | 5 (100 %) | - | - | - |
| 1er étage - Chambre 1 | 11 | 6 (55 %) | 5 (45 %) | - | - | - |
| 1er étage - Chambre 2 | 11 | 6 (55 %) | 5 (45 %) | - | - | - |
| 1er étage - Chambre 3 | 15 | 10 (67 %) | 5 (33 %) | - | - | - |
| 1er étage - Salle d'eau | 7 | 2 (29 %) | 5 (71 %) | - | - | - |
| 1er étage - Wc | 7 | 2 (29 %) | 5 (71 %) | - | - | - |
| TOTAL | 150 | 90 (60 %) | 60 (40 %) | - | - | - |

| N° | Localisation | Zone | N° UD | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Mesure [mg/m²] | Nature de la dégradation | Classement UD | Indicateur de dégradation 0 à 100 % | Observation |
|----|--------------------------------|------|-------|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|
| - | Dépendance - Garage | | 1 | Mur | Béton | | Non mesurée | | | ND | | Absence de revêtement |
| | | | 2 | Plafond | platre | | Non mesurée | | | ND | | Absence de revêtement |
| | | | 3 | Fenêtre vitrée | Bois | | Non mesurée | | | ND | | Absence de revêtement |
| | | | 4 | Plastique Fenêtre vitrée | Bois | | Non mesurée | | | ND | | Absence de revêtement |
| | | | 5 | Fenêtre vitrée | Bois | | Non mesurée | | | ND | | Absence de revêtement |
| | | | 6 | Plastique Fenêtre vitrée | Bois | | Non mesurée | | | ND | | Absence de revêtement |
| | | | 7 | Porte | Bois | | Non mesurée | | | ND | | Absence de revêtement |
| - | Dépendance - Atelier | | 8 | Plastique Poche | Bois | | Non mesurée | | | ND | | Absence de revêtement |
| | | | A. 9 | Mur | Platre | | Non mesurée | | | ND | | Absence de revêtement |
| | | | B. 10 | Mur | Platre | | Non mesurée | | | ND | | Absence de revêtement |
| | | | C. 11 | Mur | Platre | | Non mesurée | | | ND | | Absence de revêtement |
| | | | D. 12 | Mur | Platre | | Non mesurée | | | ND | | Absence de revêtement |
| | | | A. 13 | Plafond | Tôle | | Non mesurée | | | ND | | Absence de revêtement |
| | | | A. 14 | Mur | Béton | | Non mesurée | | | ND | | Absence de revêtement |
| - | Rez de chaussée - Haut vent | | B. 15 | Mur | Béton | | Non mesurée | | | ND | | Absence de revêtement |
| | | | C. 16 | Mur | Béton | | Non mesurée | | | ND | | Absence de revêtement |
| | | | D. 17 | Mur | Béton | | Non mesurée | | | ND | | Absence de revêtement |
| | | | A. 18 | Plafond | Tôle | | Non mesurée | | | ND | | Absence de revêtement |
| | | | B. 19 | Mur | plastique | | Non mesurée | | | ND | | Absence de revêtement |
| - | Rez de chaussée - SAS d'entrée | | | | | | | | | | | |

Constat de risque d'exposition au plomb n° R.23.500.VERT-

| N° | Localisation | Zone | Nom UD | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation mesure | Meure (mg/cm²) | Nature de la dégradation | Classement UD | Facteurs de dégradation du bâti* | Observation |
|----|------------------------------|------|--------|--------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|
| - | | | 20 | Plafond | plastique | | Non mesuré | | | TM | | Absence de revêtement |
| - | | | 21 | Porte intérieure | Bois | | Non mesuré | | | TM | | Absence de revêtement |
| - | | | 22 | Huissière Fenêtre intérieure | Bois | | Non mesuré | | | TM | | Absence de revêtement |
| - | | | 23 | Fenêtre extérieure | Bois | | Non mesuré | | | TM | | Absence de revêtement |
| - | | | 24 | Huissière Fenêtre extérieure | Bois | | Non mesuré | | | TM | | Absence de revêtement |
| - | | | 25 | Porte | Bois | | Non mesuré | | | TM | | Absence de revêtement |
| - | | | 26 | Huissière Porte | Bois | | Non mesuré | | | TM | | Absence de revêtement |
| 2 | Rue de chaussée - Cuisine | A | 27 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 10cm) | <0,8 | | 0 | | |
| 3 | | A | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 10cm) | <0,8 | | | | |
| 4 | | B | 28 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 10cm) | <0,8 | | 0 | | |
| 5 | | B | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 10cm) | <0,8 | | | | |
| 6 | | C | 29 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 10cm) | <0,8 | | 0 | | |
| 7 | | C | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 10cm) | <0,8 | | | | |
| 8 | | D | 30 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 10cm) | <0,8 | | 0 | | |
| 9 | | D | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 10cm) | <0,8 | | | | |
| 10 | | A | 31 | Plafond | Plâtre | Peinture | mesure 1 | <0,8 | | 0 | | |
| 11 | | A | | | Plâtre | Peinture | mesure 2 | <0,8 | | | | |
| - | | A | 32 | Plinthes | Cimentage | | Non mesuré | | | TM | | Absence de revêtement |
| - | | A | 33 | Fenêtre intérieure | Aluminium | | Non mesuré | | | TM | | Absence de revêtement |
| - | | A | 34 | Huissière Fenêtre intérieure | Aluminium | | Non mesuré | | | TM | | Absence de revêtement |
| - | | A | 35 | Fenêtre extérieure | Aluminium | | Non mesuré | | | TM | | Absence de revêtement |
| - | | A | 36 | Huissière Fenêtre extérieure | Aluminium | | Non mesuré | | | TM | | Absence de revêtement |
| - | | A | 37 | Porte | Bois | | Non mesuré | | | TM | | Absence de revêtement |
| - | | A | 38 | Huissière Porte | Bois | | Non mesuré | | | TM | | Absence de revêtement |
| 12 | Rue de chaussée - Sécur. | A | 39 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 10cm) | <0,8 | | 0 | | |
| 13 | | A | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 10cm) | <0,8 | | | | |
| 14 | | B | 40 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 10cm) | <0,8 | | 0 | | |
| 15 | | B | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 10cm) | <0,8 | | | | |
| 16 | | C | 41 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 10cm) | <0,8 | | 0 | | |
| 17 | | C | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 10cm) | <0,8 | | | | |
| 18 | | D | 42 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 10cm) | <0,8 | | 0 | | |
| 19 | | D | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 10cm) | <0,8 | | | | |
| 20 | | A | 43 | Plafond | Plâtre | Peinture | mesure 1 | <0,8 | | 0 | | |
| 21 | | A | | | Plâtre | Peinture | mesure 2 | <0,8 | | | | |
| - | | A | 44 | Plinthes | Cimentage | | Non mesuré | | | TM | | Absence de revêtement |
| - | | C | 45 | Fenêtre 1 intérieure | Aluminium | | Non mesuré | | | TM | | Absence de revêtement |
| - | | C | 46 | Huissière Fenêtre 1 intérieure | Aluminium | | Non mesuré | | | TM | | Absence de revêtement |
| - | | C | 47 | Fenêtre 1 extérieure | Aluminium | | Non mesuré | | | TM | | Absence de revêtement |
| - | | C | 48 | Huissière Fenêtre 1 extérieure | Aluminium | | Non mesuré | | | TM | | Absence de revêtement |
| - | | C | 49 | Fenêtre 2 intérieure | Aluminium | | Non mesuré | | | TM | | Absence de revêtement |
| - | | C | 50 | Huissière Fenêtre 2 intérieure | Aluminium | | Non mesuré | | | TM | | Absence de revêtement |
| - | | C | 51 | Fenêtre 2 extérieure | Aluminium | | Non mesuré | | | TM | | Absence de revêtement |
| - | | C | 52 | Huissière Fenêtre 2 extérieure | Aluminium | | Non mesuré | | | TM | | Absence de revêtement |
| - | | B | 53 | Porte | Bois | | Non mesuré | | | TM | | Absence de revêtement |
| - | | B | 54 | Huissière Porte | Bois | | Non mesuré | | | TM | | Absence de revêtement |
| 22 | Rue de chaussée - Dégagement | A | 55 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 10cm) | <0,8 | | 0 | | |
| 23 | | A | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 10cm) | <0,8 | | | | |
| 24 | | B | 56 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 10cm) | <0,8 | | 0 | | |
| 25 | | B | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 10cm) | <0,8 | | | | |

Constat de risque d'exposition au plomb n° R.23.500.VERT-

| N° | Localisation | Zone | Nom UD | Unité de diagnostic | Sous-trait | Revêtement apparent | Localisation mesure | mesure (mg/m²) | Nature de la dégradation | Classement UD | Facteur de dégradation du RRP* | Observation |
|----|-----------------------------|------|--------|----------------------------|------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| 26 | | C | 57 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | <0.8 | | 0 | | |
| 27 | | C | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | <0.8 | | | | |
| 28 | | D | 58 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | <0.8 | | 0 | | |
| 29 | | D | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | <0.8 | | | | |
| 30 | | A | 59 | Plafond | Plâtre | Peinture | mesure 1 | <0.8 | | 0 | | |
| 31 | | A | | | Plâtre | Peinture | mesure 2 | <0.8 | | | | |
| - | | A | 60 | Portes | Caoutchouc | | Non mesuré | | | NM | | Absence de revêtement |
| 32 | Réz de chaussee - Placard | A | 61 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | <0.8 | | 0 | | |
| 33 | | A | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | <0.8 | | | | |
| 34 | | B | 62 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | <0.8 | | 0 | | |
| 35 | | B | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | <0.8 | | | | |
| 36 | | C | 63 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | <0.8 | | 0 | | |
| 37 | | C | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | <0.8 | | | | |
| 38 | | D | 64 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | <0.8 | | 0 | | |
| 39 | | D | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | <0.8 | | | | |
| 40 | | A | 65 | Plafond | Plâtre | Peinture | mesure 1 | <0.8 | | 0 | | |
| 41 | | A | | | Plâtre | Peinture | mesure 2 | <0.8 | | | | |
| - | | A | 66 | Porte | Bois | | Non mesuré | | | NM | | Absence de revêtement |
| - | | A | 67 | Huissarie Porte | Bois | | Non mesuré | | | NM | | Absence de revêtement |
| 42 | Réz de chaussee - Buanderie | A | 68 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | <0.8 | | 0 | | |
| 43 | | A | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | <0.8 | | | | |
| 44 | | B | 69 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | <0.8 | | 0 | | |
| 45 | | B | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | <0.8 | | | | |
| 46 | | C | 70 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | <0.8 | | 0 | | |
| 47 | | C | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | <0.8 | | | | |
| 48 | | D | 71 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | <0.8 | | 0 | | |
| 49 | | D | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | <0.8 | | | | |
| 50 | | A | 72 | Plafond | Plâtre | Peinture | mesure 1 | <0.8 | | 0 | | |
| 51 | | A | | | Plâtre | Peinture | mesure 2 | <0.8 | | | | |
| - | | A | 73 | Portes | Caoutchouc | | Non mesuré | | | NM | | Absence de revêtement |
| - | | D | 74 | Porte toilette | Bois | | Non mesuré | | | NM | | Absence de revêtement |
| - | | D | 75 | Huissarie Porte toilette | Bois | | Non mesuré | | | NM | | Absence de revêtement |
| - | | D | 76 | Porte toilette | Bois | | Non mesuré | | | NM | | Absence de revêtement |
| - | | D | 77 | Huissarie Porte extérieure | Bois | | Non mesuré | | | NM | | Absence de revêtement |
| - | | A | 78 | Porte | Bois | | Non mesuré | | | NM | | Absence de revêtement |
| - | | A | 79 | Huissarie Porte | Bois | | Non mesuré | | | NM | | Absence de revêtement |
| - | | A | 80 | Mur | Plâtre | | Non mesuré | | | NM | | Absence de revêtement |
| - | | B | 81 | Mur | Plâtre | | Non mesuré | | | NM | | Absence de revêtement |
| - | | C | 82 | Mur | Plâtre | | Non mesuré | | | NM | | Absence de revêtement |
| - | | D | 83 | Mur | Plâtre | | Non mesuré | | | NM | | Absence de revêtement |
| - | | A | 84 | Plafond | Plâtre | | Non mesuré | | | NM | | Absence de revêtement |
| - | | A | 85 | Portes | Caoutchouc | | Non mesuré | | | NM | | Absence de revêtement |
| - | | A | 86 | Porte | Bois | | Non mesuré | | | NM | | Absence de revêtement |
| - | | A | 87 | Huissarie Porte | Bois | | Non mesuré | | | NM | | Absence de revêtement |
| 52 | Réz de chaussee - WC | A | 88 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | <0.8 | | 0 | | |
| 53 | | A | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | <0.8 | | | | |
| 54 | | B | 89 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | <0.8 | | 0 | | |
| 55 | | B | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | <0.8 | | | | |
| 56 | | C | 90 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | <0.8 | | 0 | | |

Constat de risque d'exposition au plomb n° R.23.500.VERT-

Pb CREP


| N° | Localisation | Zone | Num UO | Unité de diagnostic | Support | Revêtement apparent | Localisation mesure | Measures (mg/cm²) | Nature de la dégradation | Classement UO | Indicateur de dégradation du BSI* | Observation |
|----|----------------------|------|--------|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 57 | | C | | | Plâtre | Peinture | Porte haute (< 1m) | <0.8 | | | | |
| 58 | | D | 91 | Mur | Plâtre | Peinture | Porte basse (< 1m) | <0.8 | | 0 | | |
| 59 | | D | | | Plâtre | Peinture | Porte haute (> 1m) | <0.8 | | | | |
| 60 | | A | 92 | Plafond | Plâtre | Peinture | mesure 1 | <0.8 | | 0 | | |
| 61 | | A | | | Plâtre | Peinture | mesure 2 | <0.8 | | | | |
| - | | A | 93 | Porte | Bois | | Non mesurée | | | NM | | Absence de revêtement |
| - | | A | 94 | Huissière Porte | Bois | | Non mesurée | | | NM | | Absence de revêtement |
| 62 | terrasse - Plafond | A | 95 | Mur | Plâtre | Peinture | Porte basse (< 1m) | <0.8 | | 0 | | |
| 63 | | A | | | Plâtre | Peinture | Porte basse (> 1m) | <0.8 | | | | |
| 64 | | B | 96 | Mur | Plâtre | Peinture | Porte basse (< 1m) | <0.8 | | 0 | | |
| 65 | | B | | | Plâtre | Peinture | Porte basse (> 1m) | <0.8 | | | | |
| 66 | | C | 97 | Mur | Plâtre | Peinture | Porte basse (< 1m) | <0.8 | | 0 | | |
| 67 | | C | | | Plâtre | Peinture | Porte basse (> 1m) | <0.8 | | | | |
| 68 | | D | 98 | Mur | Plâtre | Peinture | Porte basse (< 1m) | <0.8 | | 0 | | |
| 69 | | D | | | Plâtre | Peinture | Porte basse (> 1m) | <0.8 | | | | |
| 70 | | A | 99 | Plafond | Plâtre | Peinture | mesure 1 | <0.8 | | 0 | | |
| 71 | | A | | | Plâtre | Peinture | mesure 2 | <0.8 | | | | |
| 72 | terrasse - Chambre 1 | A | 100 | Mur | Plâtre | Peinture | Porte basse (< 1m) | <0.8 | | 0 | | |
| 73 | | A | | | Plâtre | Peinture | Porte haute (< 1m) | <0.8 | | | | |
| 74 | | B | 101 | Mur | Plâtre | Peinture | Porte basse (> 1m) | <0.8 | | 0 | | |
| 75 | | B | | | Plâtre | Peinture | Porte basse (< 1m) | <0.8 | | | | |
| 76 | | C | 102 | Mur | Plâtre | Peinture | Porte haute (< 1m) | <0.8 | | 0 | | |
| 77 | | C | | | Plâtre | Peinture | Porte haute (> 1m) | <0.8 | | | | |
| 78 | | D | 103 | Mur | Plâtre | Peinture | Porte basse (< 1m) | <0.8 | | 0 | | |
| 79 | | D | | | Plâtre | Peinture | Porte haute (< 1m) | <0.8 | | | | |
| 80 | | A | 104 | Plafond | Plâtre | Peinture | mesure 1 | <0.8 | | 0 | | |
| 81 | | A | | | Plâtre | Peinture | mesure 2 | <0.8 | | | | |
| - | | D | 105 | Fenêtre intérieure | Aluminium | | Non mesurée | | | NM | | Absence de revêtement |
| - | | D | 106 | Huissière Fenêtre intérieure | Aluminium | | Non mesurée | | | NM | | Absence de revêtement |
| - | | D | 107 | Fenêtre extérieure | Aluminium | | Non mesurée | | | NM | | Absence de revêtement |
| - | | D | 108 | Huissière Fenêtre extérieure | Aluminium | | Non mesurée | | | NM | | Absence de revêtement |
| - | | A | 109 | Porte | Bois | | Non mesurée | | | NM | | Absence de revêtement |
| - | | A | 110 | Huissière Porte | Bois | | Non mesurée | | | NM | | Absence de revêtement |
| 82 | terrasse - Chambre 2 | A | 111 | Mur | Plâtre | Peinture | Porte basse (< 1m) | <0.8 | | 0 | | |
| 83 | | A | | | Plâtre | Peinture | Porte haute (> 1m) | <0.8 | | | | |
| 84 | | B | 112 | Mur | Plâtre | Peinture | Porte basse (< 1m) | <0.8 | | 0 | | |
| 85 | | B | | | Plâtre | Peinture | Porte haute (> 1m) | <0.8 | | | | |
| 86 | | C | 113 | Mur | Plâtre | Peinture | Porte basse (< 1m) | <0.8 | | 0 | | |
| 87 | | C | | | Plâtre | Peinture | Porte haute (> 1m) | <0.8 | | | | |
| 88 | | D | 114 | Mur | Plâtre | Peinture | Porte basse (< 1m) | <0.8 | | 0 | | |
| 89 | | D | | | Plâtre | Peinture | Porte haute (> 1m) | <0.8 | | | | |
| 90 | | A | 115 | Plafond | Plâtre | Peinture | mesure 1 | <0.8 | | 0 | | |
| 91 | | A | | | Plâtre | Peinture | mesure 2 | <0.8 | | | | |
| - | | B | 116 | Fenêtre intérieure | Aluminium | | Non mesurée | | | NM | | Absence de revêtement |
| - | | B | 117 | Huissière Fenêtre intérieure | Aluminium | | Non mesurée | | | NM | | Absence de revêtement |
| - | | B | 118 | Fenêtre extérieure | Aluminium | | Non mesurée | | | NM | | Absence de revêtement |
| - | | B | 119 | Huissière Fenêtre extérieure | Aluminium | | Non mesurée | | | NM | | Absence de revêtement |
| - | | A | 120 | Porte | Bois | | Non mesurée | | | NM | | Absence de revêtement |
| - | | A | 121 | Huissière Porte | Bois | | Non mesurée | | | NM | | Absence de revêtement |
| 92 | terrasse - Chambre 3 | A | 122 | Mur | Plâtre | Peinture | Porte basse (< 1m) | <0.8 | | 0 | | |

| N° | Localisation | Zone | Nom ID | Unité de diagnostic | Substrat | Revêtement apparent | Localisation étudiée | Mesure (mg/m ²) | Nature de la dégradation | Classification ID | Facteur de dégradation dédié* | Observation |
|-----|-------------------------|------|--------|--------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 93 | | A | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | <0,8 | | | | |
| 94 | | B | 123 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | <0,8 | | 0 | | |
| 95 | | B | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | <0,8 | | | | |
| 96 | | C | 124 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | <0,8 | | 0 | | |
| 97 | | C | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | <0,8 | | | | |
| 98 | | D | 125 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | <0,8 | | 0 | | |
| 99 | | D | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | <0,8 | | | | |
| 100 | | A | 126 | Plafond | Plâtre | Peinture | mesure 1 | <0,8 | | 0 | | |
| 101 | | A | | | Plâtre | Peinture | mesure 2 | <0,8 | | | | |
| 102 | | G | 127 | Fenêtre 1 intérieure | Aluminium | | Non mesuré | | | 1/4 | | Absence de revêtement |
| 103 | | C | 128 | Fenêtre 1 extérieure | Aluminium | | Non mesuré | | | 1/4 | | Absence de revêtement |
| 104 | | C | 129 | Fenêtre 1 extérieure | Aluminium | | Non mesuré | | | 1/4 | | Absence de revêtement |
| 105 | | C | 130 | Huissaine Fenêtre 1 extérieure | Aluminium | | Non mesuré | | | 1/4 | | Absence de revêtement |
| 106 | | C | 131 | Fenêtre 2 intérieure | Aluminium | | Non mesuré | | | 1/4 | | Absence de revêtement |
| 107 | | C | 132 | Fenêtre 2 extérieure | Aluminium | | Non mesuré | | | 1/4 | | Absence de revêtement |
| 108 | | C | 133 | Fenêtre 2 extérieure | Aluminium | | Non mesuré | | | 1/4 | | Absence de revêtement |
| 109 | | C | 134 | Huissaine Fenêtre 2 extérieure | Aluminium | | Non mesuré | | | 1/4 | | Absence de revêtement |
| 110 | | A | 135 | Porte | Bois | | Non mesuré | | | 1/4 | | Absence de revêtement |
| 111 | | A | 136 | Huissaine Porte | Bois | | Non mesuré | | | 1/4 | | Absence de revêtement |
| 112 | 1er étage - Salle d'eau | A | 137 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | <0,8 | | 0 | | |
| 113 | | A | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | <0,8 | | | | |
| 114 | | B | 138 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | <0,8 | | 0 | | |
| 115 | | B | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | <0,8 | | | | |
| 116 | | C | 139 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | <0,8 | | 0 | | |
| 117 | | C | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | <0,8 | | 0 | | |
| 118 | | D | 140 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | <0,8 | | 0 | | |
| 119 | | D | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | <0,8 | | 0 | | |
| 120 | | A | 141 | Plafond | Plâtre | Peinture | mesure 1 | <0,8 | | 0 | | |
| 121 | | A | 142 | Porte | Bois | | mesure 2 | <0,8 | | | | |
| 122 | | A | 143 | Huissaine Porte | Bois | | Non mesuré | | | 1/4 | | Absence de revêtement |
| 123 | | A | 144 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | <0,8 | | 0 | | |
| 124 | | A | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | <0,8 | | | | |
| 125 | | B | 145 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | <0,8 | | 0 | | |
| 126 | | B | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | <0,8 | | | | |
| 127 | | C | 146 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | <0,8 | | 0 | | |
| 128 | | C | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | <0,8 | | | | |
| 129 | | D | 147 | Mur | Plâtre | Peinture | partie basse (< 1m) | <0,8 | | 0 | | |
| 130 | | D | | | Plâtre | Peinture | partie haute (> 1m) | <0,8 | | 0 | | |
| 131 | | A | 148 | Plafond | Plâtre | Peinture | mesure 1 | <0,8 | | 0 | | |
| 132 | | A | 149 | Plafond | Plâtre | Peinture | mesure 2 | <0,8 | | | | |
| 133 | | A | 150 | Huissaine Plafond | Bois | | Non mesuré | | | 1/4 | | Absence de revêtement |
| 134 | | A | | | Bois | | Non mesuré | | | 1/4 | | Absence de revêtement |

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation.

* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.

Localisation des mesures sur croquis de repérage

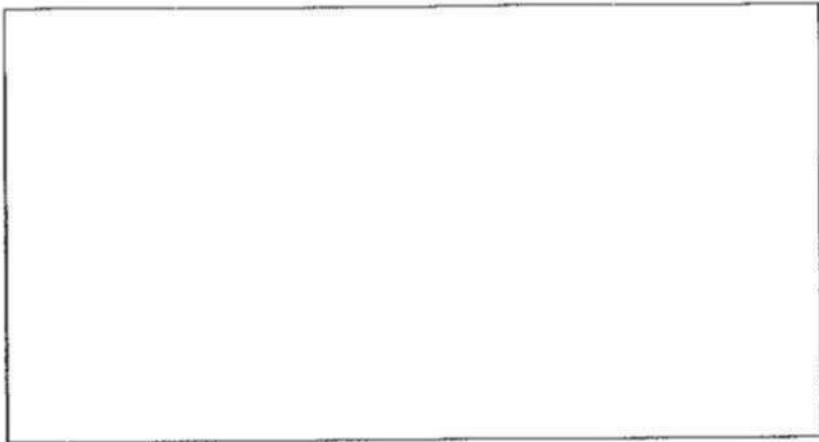

6. Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

| | Total | Non mesurées | Classe 0 | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 |
|-------------------------------|-------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Nombre d'unités de diagnostic | 150 | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100 | 60 % | 40 % | 0 % | 0 % | 0 % |

6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm² devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante.

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur.

6.3 Commentaires

Constatations diverses :

Présence de forte trace d'humidité sur plusieurs murs de la maison.

Les zones situées derrière les doublages des murs et plafonds n'ont pas été visitées par défaut d'accès

Validité du constat :

Du fait de l'absence de revêtement contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation. Le présent constat sera joint à chaque mutation.

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :
Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
Sans accompagnateur

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb)

Situations de risque de saturnisme infantile

| | |
|-----|---|
| NON | Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3 |
| NON | L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3 |

Situations de dégradation de bâti

| | |
|-----|--|
| NON | Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré |
| NON | Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce |
| NON | Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité. |

6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé

| | |
|-----|--|
| NON | Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique. |
|-----|--|


En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement

Remarque : Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION France - 9, cours du Triangle 92800 PUTEAUX (92062) (détail sur www.info-certif.fr)

Fait à VERT-LE-PETIT, le 04/07/2023

Par : Nihouby Ariles



7. Obligations d'informations pour les propriétaires

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique :

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents

chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.*

Article L1334-9 :

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombe au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

8. Information sur les principales réglementations et recommandations en matière d'exposition au plomb

8.1 Textes de référence

Code de la santé publique :

- Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ;
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique ;
- Décret n° 2005-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Code de la construction et de l'habitat :

- Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants ;
- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
- Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ;
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ;
- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail) ;
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires

Documents techniques :

- Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Editions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
- Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003 ;
- Norme AFNOR NF X 46-030 « Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb ».

Sites Internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, informations des différents acteurs, ...):
<http://www.sante.gouv.fr> (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
- Ministère chargé du logement:
<http://www.logement.gouv.fr>
- Agence nationale de l'habitat (ANAH):
<http://www.anah.fr> (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS):
<http://www.inrs.fr> (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés minéraux, ...)

9. Annexes**9.1 Notice d'Information**

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écaillages et la poussière ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- S'il porte à la bouche des écaillages de peinture contenant du plomb ;
- S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- S'il reste à proximité de travaux dégagant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est pas dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est pas dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou sucre ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
- Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serviette humide ;
- Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions

- Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;
- Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

9.2 Illustrations

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

9.3 Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : [REDACTED]
Date du repérage : 04/07/2023

Références réglementaires

| | |
|-----------------------|--|
| Textes réglementaires | Articles L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1 ^{er} Juin 2015. |
|-----------------------|--|

Immeuble bâti visité

| | |
|-----------------------------------|---|
| Adresse | Rue : 9 rue de l'Essonne Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: Code postal, ville : 91710 VERT-LE-PETIT Section cadastrale B, Parcelle(s) n° 546 |
| Périmètre de repérage : | |
| Type de logement : | Pavillon individuel |
| Fonction principale du bâtiment : | Habitation (maison individuelle) |
| Date de construction : | < 1997 |

Le propriétaire et le commanditaire

| | |
|-------------------------|---|
| Le(s) propriétaire(s) : | Nom et prénom : ... Mr [REDACTED] Adresse : [REDACTED] |
| Le commanditaire | Nom et prénom : ... S.A. [REDACTED] Adresse : [REDACTED] |

Le(s) signataire(s)

| Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage | NOM Prénom | Fonction | Organisme certification | Détail de la certification |
|--|----------------|-----------------------|---|---|
| Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport | Mihoubi Ariles | Opérateur de repérage | BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 9, cours du Triangle 92800 PUTEAUX (92062) | Obtention : 25/10/2021 Échéance : 24/10/2028 N° de certification : 12181027 |

Raison sociale de l'entreprise : DIMM Diagnostic Immo (Numéro SIRET : [REDACTED])
Adresse : 10 Allée des Champs Elysées, 91000 EVRY
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA
Numéro de police et date de validité : 11052642404 - 01/01/2024

Le rapport de repérage

| |
|--|
| Date d'émission du rapport de repérage : 04/07/2023, remis au propriétaire le 04/07/2023 |
| Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses |
| Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 15 pages, la conclusion est située en page 2. |

Sommaire

- 1 Les conclusions
- 2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
- 3 La mission de repérage
 - 3.1 L'objet de la mission
 - 3.2 Le cadre de la mission
 - 3.2.1 L'intitulé de la mission
 - 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
 - 3.2.3 L'objectif de la mission
 - 3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
 - 3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
 - 3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
 - 3.3 Le programme de repérage complémentaire
- 4 Conditions de réalisation du repérage
 - 4.1 Bilan de l'analyse documentaire
 - 4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
 - 4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur
 - 4.4 Plan et procédures de prélèvements
- 5 Résultats détaillés du repérage
 - 5.0 Identification des matériaux repérés de la liste A et B
 - 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)
 - 5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse
- 6 Signatures
- 7 Annexes

1. – Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré

- de matériaux ou produits de la liste A contenant de l'amiante.

1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») (Dépendance - Garage) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :

| Localisation | Parties du local | Raison |
|---------------------|------------------|----------------|
| 2ème étage - Garage | Toutes | Accès condamné |

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante. Les obligations

réglementaires du (des) propriétaire(s) prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du Code de la Santé Publique, ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 Décembre 2012 (Listes "A" et "B"). De ce fait le vendeur reste responsable au titre des vices cachés en cas de présence d'Amiante. En cas de présence d'Amiante, et si il y a obligation de retrait, ce dernier sera à la charge du vendeur.

2. – Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Adresse :
Numéro de l'accréditation Cofrac :

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l'amiante conformément à la législation en vigueur.

3.3 Le cadre de la mission

3.3.1 L'Intitulé de la mission

« Repérage en vue de l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti ».

3.2.3 Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.».

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, «l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code».

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés en annexe du Code la santé publique.» L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste A et B).

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire

Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

| Liste A | |
|--|---|
| Groupement de la construction | Partie du composant à vérifier ou à noter |
| Flèches, Caducifolages, Feuilles pliées | Flèches Caducifolages Feuilles pliées |
| Groupement de la construction | Partie du composant à vérifier ou à noter |
| 1. Parties et feuilles partielles | |
| Mars, Chênes "en-dos" et Peupliers (épiphyses et inflorescences) | Feuilles partielles |
| | Feuilles en-dos (épiphyses de mars/peuplier) |
| | Feuilles en-dos (inflorescences) |
| | Enfouissements de potence (marteau) |
| | Enfouissements de potence (enfouissement) |
| | Enfouissements de potence (enfouissement réducteur) |
| | Enfouissements de potence (coude/épines) |
| 2. Enduits et projets | |
| Chênes (épines et/ou inflorescences), Guines et Coffres vétustes | |
| 3. Mordures et profonds | |
| Pâquerettes, Pétunias et Chrysanthèmes, Guines et Coffres Humidifiés | |
| Pâquerettes | |
| 4. Conducts, canaux et équempeaux (équempeaux) | |
| Conducts de Guines (sic, sic, autres Guines) | |
| Capez l'oeillets coquetterie | |
| Pâquerettes coquetterie | |
| Tiges coquetterie | |
| 5. Éléments décolorés | |
| Flèches (composées) | |
| Flèches (flêches-ciseaux) | |
| Antécibles (composées) | |
| Antécibles (flêches-ciseaux) | |
| Antécibles de constructions (composées) | |
| Antécibles de constructions (flêches-ciseaux) | |
| Baudrures décolorées | |
| Flèches (composées) | |
| Flèches (flêches-ciseaux) | |
| Antécibles (composées) | |
| Antécibles (flêches-ciseaux) | |
| Pâquerettes (composées) | |
| Pâquerettes (flêches-ciseaux) | |
| Conducts et feuilles décolorées | |
| Conducts et feuilles décolorées en anciennes-ciseaux | |
| Conducts et feuilles en anciennes-ciseaux | |
| Conducts de flêches en anciennes-ciseaux | |

En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9

Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

| Composant de la construction | Partie du composant ayant été inspectée (Description) | Sur demande ou sur information |
|------------------------------|---|--------------------------------|
| Réact | - | |

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Descriptif des pièces visitées

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Dépendance - Garage, | Rez de chaussée - Salle de bain, |
| Dépendance - Atelier, | Rez de chaussée - Wc, |
| Rez de chaussée - Haut vent, | 1er étage - Palier, |
| Rez de chaussée - SAS d'entrée, | 1er étage - Chambre 1, |
| Rez de chaussée - Cuisine, | 1er étage - Chambre 2, |
| Rez de chaussée - Séjour, | 1er étage - Chambre 3, |
| Rez de chaussée - Dégagement, | 1er étage - Salle d'eau, |
| Rez de chaussée - Placard, | 1er étage - Wc, |
| Rez de chaussée - Buanderie, | Dépendance - Abri, |
| | Sous-Sol - Cave |

| Localisation | Description |
|--------------------------------|--|
| Rez de chaussée - SAS d'entrée | Sol : Carrelage Mur : Placoplaté Plafond : placoplaté Porte : Bois |
| Rez de chaussée - Séjour | Sol A : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond A : Plâtre et Peinture Portes A : Carrelage Fenêtres 1 C : Aluminium Fenêtres 2 C : Aluminium Porte : Bois |
| Rez de chaussée - Cuisine | Sol A : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond A : Plâtre et Peinture Portes A : Carrelage Fenêtres A : Aluminium |
| Rez de chaussée - Haut vent | Sol A : Béton Mur A, B, C, D : Béton Plafond A : Tuiles |
| Rez de chaussée - Dégagement | Sol A : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond A : Plâtre et Peinture Portes A : Carrelage |
| Rez de chaussée - Placard | Sol A : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond A : Plâtre et Peinture Porte A : Bois |
| Rez de chaussée - Wc | Sol A : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond A : Plâtre et Peinture Porte A : Bois |
| Rez de chaussée - Buanderie | Sol A : Carrelage Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture Plafond A : Plâtre et Peinture Portes A : Carrelage Fenêtres D : Bois Porte A : Bois |

| Localisation | Description |
|---------------------------------|--|
| Rez de chaussee - Salle de bain | Sol A : Carrelage Mur A, B, C, D : Platre Plafond A : Platre Fenetre A : Carrelage Porte A : Bois |
| 1er étage - Palier | Sol A : Carrelage Mur A, B, C, D : Platre et Peinture Plafond A : Platre et Peinture |
| 1er étage - Chambre 1 | Sol A : Carrelage Mur A, B, C, D : Platre et Peinture Plafond A : Platre et Peinture Fenetre D : Aluminium Porte A : Bois |
| 1er étage - Chambre 2 | Sol A : Carrelage Mur A, B, C, D : Platre et Peinture Plafond A : Platre et Peinture Fenetre B : Aluminium Fenetre C : Aluminium Porte A : Bois |
| 1er étage - Chambre 3 | Sol A : Carrelage Mur A, B, C, D : Platre et Peinture Plafond A : Platre et Peinture Fenetre 1 C : Aluminium Fenetre 2 C : Aluminium Porte A : Bois |
| 1er étage - Salle d'eau | Sol A : Carrelage Mur A, B, C, D : Platre et Peinture Plafond A : Platre et Peinture Porte A : Bois |
| 1er étage - WC | Sol A : Carrelage Mur A, B, C, D : Platre et Peinture Plafond A : Platre et Peinture Porte A : Bois |
| Dépendance - Atelier | Sol A : Terre Mur A : Béton Plafond : panneaux fibre-ciment Fenetre : Bois Porte : Bois |
| Dépendance - Garage | Sol : Terre Mur : Béton Plafond : panneaux fibre-ciment Fenetre : Bois Porte : Bois |

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire

| Documents demandés | Documents remis |
|---|-----------------|
| Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés | - |
| Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mis en place | - |
| éléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'ensemble bâti en toute sécurité | - |

Observations :
Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 04/07/2023
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 04/07/2023
Heure d'arrivée : 11 h 27
Durée du repérage : 02 h 35
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Sans accompagnateur

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés.

4.4 Plan et procédures de prélèvements

Aucun prélèvement n'a été réalisé.

5. - Résultats détaillés du repérage

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste A

| Localisation | Identifiant + Description | Conclusion (Justification) | Etat de conservation | Commentaires |
|--------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|
| Amiante | - | | | |

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.0.2 Liste des matériaux repérés de la liste B

| Localisation | Identifiant + Description | Conclusion (Justification) | Etat de conservation | Commentaires |
|---------------------|---|--|----------------------|---|
| Dépendance - Garage | Identifiant: ZFSO-001 Description: Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Liste selon annexe 13.9 du CSP: B | Présence d'amiante (Sur décision de l'opérateur) | EP (Z-III-RF) | Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires |

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de l'amiante

| Localisation | Identifiant + Description | Conclusion (Justification) | Etat de conservation** et préconisations* | Photo |
|---------------------|---|--|--|---|
| Dépendance - Garage | Identifiant: ZFSO-001 Description: Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Liste selon annexe 13.9 du CSP: B | Présence d'amiante (Sur décision de l'opérateur) | Habilieu non dégradé Résultat EP** Préconisation: Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. Recommandation: Voir les Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires. |  |

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe 7.4 de ce présent rapport

** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

Nota : Dès réception de ce rapport, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux amiante ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

| Localisation | Identifiant + Description |
|--------------|---------------------------|
| Amiante | - |

6. -- Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 9, cours du Triangle 92800 PUTEAUX (92062) (détail sur www.info-certif.fr)

Fait à VERT-LE-PETIT, le 04/07/2023

Par : Mihoubi Ariles

Signature du représentant :



ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n° [REDACTED]

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site Internet www.sinde.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Documents annexés au présent rapport

7.1 - Annexe - Schéma de repérage

Aucun schéma de repérage n'a été joint à ce rapport.
 Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

Photos

| | |
|---|---|
|  | <p>Photo n° PhA001 Localisation : Dépendance - Garage Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et planes Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Description : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)</p> |
|---|---|

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélèvements :

| Identifiant et prélèvement | Localisation | Composant de la construction | Parties du composant | Description |
|----------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|-------------|
| - | - | - | - | - |

Copie des rapports d'essais :

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

| Fort | Moyen | Faible |
|---|---|---|
| <p>1^{er} Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par ouverture des fenêtres, ou</p> <p>2^{me} Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à forts courants d'air, ou</p> <p>3^{me} Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante.</p> | <p>1^{er} Il existe un système de ventilation par insufflation d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond contenant de l'amiante,</p> <p>ou</p> <p>2^{me} Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation à double flux).</p> | <p>1^{er} Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée,</p> <p>ou</p> <p>2^{me} Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système de ventilation par extraction dont la reprise d'air est éloignée du faux plafond contenant de l'amiante.</p> |

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

| Fort | Moyen | Faible |
|---|--|--|
| L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme forte dans les situations où l'activité dans le local | L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme moyenne dans les situations où le faux plafond | L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera considérée comme faible dans les situations où le faux plafond contenant de |

Constat de repérage Amiante n° 1

| | | |
|---|--|--|
| ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, discothèque...). | contenant de l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques mais se trouve dans un lieu très fréquenté (ex : supermarché, piscine, théâtre,...). | l'amiante n'est pas exposé aux dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être dégradé par les occupants ou se trouve dans un local utilisé à des activités teraires passives. |
|---|--|--|

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

| Etat de conservation du matériau ou produit | Risque de dégradation | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------|
| | Protection physique | Etat de dégradation | Etendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | Type de recommandation |
| Protection physique étanche | | | | Risque de dégradation faible ou à terme | EP |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique | | Matière non dégradé | | Risque de dégradation rapide | EP |
| | | | partielle | Risque faible d'extension de la dégradation | AC1 |
| | | | générale | Risque d'extension à terme de la dégradation | EP |
| | | | | Risque d'extension rapide de la dégradation | AC1 |
| | | | | | AC2 |
| | | | | | AC2 |

Dossier n° [REDACTED]
 Date de l'évaluation : 04/07/2023
 Bâtiment / local ou zone homogène : Dépendance - Garage
 Identifiant Matériau : ZPSO-001
 Matériau : Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tulles »)
 Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

| Risque faible de dégradation ou d'extension de dégradation | Risque de dégradation ou d'extension à terme de la dégradation | Risque de dégradation ou d'extension rapide de la dégradation |
|---|--|---|
| L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau. | L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque pouvant entraîner à terme, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau. | L'environnement du matériau contenant de l'amiante présente un risque important pouvant entraîner rapidement, une dégradation ou une extension de la dégradation du matériau. |

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc.) selon que les risques sont probables ou avérés ;
 - La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/éphémère ou quotidienne/forte.
- Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un délit d'entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conservation et transmission de ce rapport (Article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019)

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en

y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comportant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisation professionnelle de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Consequences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R.1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R.1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 – L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 – La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R.1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélevements d'amiante remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

Article R.1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R.1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R.1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R.1334-29.

Article R.1334-29 : Les travaux précis doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

1) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-29, avant toute résiliation des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

2) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute résiliation des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :

- a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.
Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
- a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut, consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussillement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
 - b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
 - c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
 - d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
- En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être apportées.

7.5 - Annexe - Autres documents



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné, Mihoubi Ariles, technicien diagnostiqueur pour la société DIMM Diagnostic Immo atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

| Prestations | Nom du diagnostiqueur | Entreprise de certification | N° Certification | Echéance certif. |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Électricité | Mihoubi Ariles | Bureau Veritas | 12181027 | 24/10/2028 |
| Asbeste | Mihoubi Ariles | Bureau Veritas | 12181027 | 24/10/2028 |
| Plomb | Mihoubi Ariles | Bureau Veritas | 12181027 | 24/10/2028 |
| Termites | Mihoubi Ariles | Bureau Veritas | 12181027 | 24/10/2028 |
| DPE | Mihoubi Ariles | Bureau Veritas | 12181027 | 14/12/2020 |
| Gas | Mihoubi Ariles | Bureau Veritas | 12181027 | 14/12/2020 |

- Avoir souscrit à une assurance (AXA n° 11052612404 valable jusqu'au 01/01/2024) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.

Fait à EVRY, le 02/01/2023

Signature du diagnostiqueur de diagnostic :

Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation

«Les documents prévus aux 1^{er} à 4^{er} alinéas de l'article L. 271-6 doivent être établis par un prestataire possédant des garanties de compétences et disposant d'une assurance d'assurance responsabilité civile. Ces garanties ont la nature d'assurer une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'application de ces articles.»

Article L271-3 du Code de la Construction et de l'habitation

«Le prestataire de diagnostic doit établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci le remet un document par lequel il s'assure sur l'honneur qu'il est en situation régulière au regard des articles L271-6 et qu'il dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.»

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat

A11643

Arles MINOURE

Bureau Veritas Certification certifie que les辨别者 de la personne mentionnée ci-dessous répondent aux exigences des critères relatifs aux critères de certification des辨别者 pris en application des articles L279.6 et R.271.1 du Code de la Construction et de l'Habitation et relatif aux辨别者 de compétence des辨别者 physiques titulaires d'un certificat de diagnostic technique lorsqu'ils sont à l'actif à l'article L279.4 du code.

DONNÉES TECHNIQUES

| | Énoncé des critères | Date de certification originale | Vélation du certificat |
|-------------------------------|---|---------------------------------|------------------------|
| DPE avec ventilation | Arrêté du 24 Décembre 2021 déterminant les critères de certification des辨别者 de diagnostic technique et des辨别者 de formation et d'accréditation des辨别者 de certification | 25/10/2022 | 14/10/2028 |
| Thermique en tropique | Arrêté du 24 Décembre 2021 déterminant les critères de certification des辨别者 de diagnostic technique et des辨别者 de formation et d'accréditation des辨别者 de certification | 25/10/2022 | 14/10/2028 |
| Plante sans ventilation (PSV) | Arrêté du 24 Décembre 2021 déterminant les critères de certification des辨别者 de diagnostic technique et des辨别者 de formation et d'accréditation des辨别者 de certification | 25/10/2022 | 14/10/2028 |
| Gas | Arrêté du 24 Décembre 2021 déterminant les critères de certification des辨别者 de diagnostic technique et des辨别者 de formation et d'accréditation des辨别者 de certification | 25/10/2022 | 14/10/2028 |
| Électrique | Arrêté du 24 Décembre 2021 déterminant les critères de certification des辨别者 de diagnostic technique et des辨别者 de formation et d'accréditation des辨别者 de certification | 25/10/2022 | 14/10/2028 |
| DPE sans ventilation | Arrêté du 24 Décembre 2021 déterminant les critères de certification des辨别者 de diagnostic technique et des辨别者 de formation et d'accréditation des辨别者 de certification | 25/10/2022 | 14/10/2028 |
| Amiante sans ventilation | Arrêté du 24 Décembre 2021 déterminant les critères de certification des辨别者 de diagnostic technique et des辨别者 de formation et d'accréditation des辨别者 de certification | 25/10/2022 | 14/10/2028 |

Date : 26/10/2022

Numéro du certificat : 13188127

Signature辨别者,辨别者:

Le Bureau Veritas déclare que les辨别者 mentionnés ci-dessous ont suivi les formations et obtenu les certificats nécessaires pour exercer les辨别者 mentionnés ci-dessous. Ces辨别者 sont également titulaires d'un certificat de diagnostic technique et d'accréditation délivré par la Direction de l'Amiante, à l'issue de l'évaluation de leur dossier.



DIMM Diagnostic Immo | 10 Allée des Champs Elysées 91000 EVRY | Tél. : 01.64.93.65.53 | E-mail : contact@dimm-diag.fr
N°SIREN : 535 308 035 00026 | Compagnie d'assurance : AXA n° 11057642404

2/3
Rapport du :
02/01/2023

DIMM Diagnostic Immo | 10 Allée des Champs Elysées 91000 EVRY | Tél. : 01.64.93.65.53 | E-mail : contact@dimm-diag.fr
N°SIREN : 535 308 035 00026 | Compagnie d'assurance : AXA n° 11057642404

14/15
Rapport du :
04/07/2023

Votre Assurance
+ SECURISATION

Assurance et Banque

ASSURÉ
 6 RUE DE LA CHAUMERIE
 42 44 AVENUE DES CHAMPS ELYSÉES
 91000 EVRY COURCOURONNES
 Tél : 01 60 07 12 36
 Agence : AGENCE SEULLEIANE/AXA FR
 Periode : 01/08/2023

SARL DIMM DIAGNOSTIC IMMO
 10 AVENUE DES CHAMPS ELYSÉES
 91000 EVRY COURCOURONNES FR

Vos références :
 Contrat n° 11052642404
 Client n° 4023382200

AXA France SA, assure que :

SARL DIMM DIAGNOSTIC IMMO
 10 AVENUE DES CHAMPS ELYSÉES
 91000 EVRY COURCOURONNES

est titulaire d'un contrat d'assurance n° 11052642404 ayant pris effet le 01/01/2023 garantissant les risques :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMPORTEES RELATIFS AU VEHICULE
 VOITURE (VOITURE, ASSURÉMENT AUTOMOBILE ET COLLECTIF)

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 01/01/2028 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des assurances ou le contrat.

Yvelines
 octobre 2022
 Pour la société : 



AXA France SA/0 SA

Société d'assurance à capital 100% étranger
 Siège social : 598, Avenue de la Porte de Paris, 75016 Paris, France
 Immatriculation : RCS Paris B 330 308 035 00026 | N° SIREN : 535 308 035 00026 | Compagnie d'assurance : AXA n° 11052642404 | e-mail : contact@dimm-diag.fr
 www.dimm-diag.fr

SA

3/3
 Rapport du :
 04/07/2023

DIMM Diagnostic Immo | 10 Avenue des Champs Elysées 91000 EVRY | Tel. : 01 64 93 65 53 | E-mail : contact@dimm-diag.fr
 N°SIREN : 535 308 035 00026 | Compagnie d'assurance : AXA n° 11052642404

15/15
 Rapport du :
 04/07/2023



Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité

Numéro de dossier : R.23.500.VERTE-LE-PETIT
Norme méthodologique employée : AFNOR NF C 16-600 (juillet 2017)
Date du repérage : 04/07/2023
Heure d'arrivée : 11 h 27
Durée du repérage : 02 h 35

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur. Cet état de l'installation intérieure d'électricité a une durée de validité de 3 ans.

A. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances :
Type d'immeuble : Maison individuelle
Adresse : 9 rue de l'Essonne
Commune : 91710 VERT-LE-PETIT
Département : Essonne
Référence cadastrale : Section cadastrale B, Parcelle(s) n° 546, Identifiant fiscal : N/A
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Périmètre de repérage :
Année de construction : < 1997
Année de l'installation : < 1997
Distributeur d'électricité : ENEDIS
Parties du bien non visitées : 2ème étage - Grenier (Accès condamné)

B. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre :
Nom et prénom : [REDACTED]
Adresse : 182 avenue de France
75013 PARIS
Téléphone et adresse internet : Non communiqués
Qualité du donneur d'ordre (sw déclaration de l'intéressé) : Autre

Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances :
Nom et prénom : Mr [REDACTED]
Adresse : [REDACTED]

C. - Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic :
Nom et prénom : Mihoubi Ariles
Raison sociale et nom de l'entreprise : DIMM Diagnostic Immo
Adresse : 10 Allée des Champs Elysées
91000 EVRY
Numéro SIRET : 535 308 035 00026
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA
Numéro de police et date de validité : 11052642404 - 01/01/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION France le 25/10/2021 jusqu'au 24/10/2028. (Certification de compétence 12181027)

D. -- Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'Installation Intérieure d'électricité

L'état de l'Installation Intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'Installation Intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériaux d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériaux d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'Installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'Installation Intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'Installation Intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visibles, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'Installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

Des éléments dangereux de l'Installation Intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

- les parties de l'Installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;
- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
- Inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits;

E. -- Synthèse de l'état de l'Installation Intérieure d'électricité

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées

- L'Installation Intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de constatations diverses.
- L'Installation Intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations diverses.
- L'Installation Intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électrique qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses.
- L'Installation Intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électrique qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses.

E.2. Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont :

- 1. L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.
- 2. La protection différentielle à l'origine de l'Installation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre.
- 3. La prise de terre et l'Installation de mise à la terre.
- 4. La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
- 5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
- 6. Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
- 7. Des matériaux électriques présentant des risques de contacts directs.
- 8.1 Des matériaux électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
- 8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement.
- 9. Des appareils d'utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie privative ou des appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes.
- 10. La piscine privée ou le bassin de fontaine.

E.3. Les constatations diverses concernent :

- Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic.
- Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés.
- Des constatations concernant l'Installation électrique et/ou son environnement.

F. - Anomalies Identifiées

| N° Article (1) | Libellé et localisation (*) des anomalies | N° Article (2) | Libellé des mesures compensatoires (3) correctement mises en œuvre | Photos |
|----------------|---|----------------|--|--------|
| B7.3 e | L'installation électrique comporte au moins un dispositif de protection avec une partie active nue sous tension accessible. Remarques : Présence de dispositif de protection de matériel électrique présentant des parties actives nues sous tension ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériaux présentant des parties actives nues sous tension | | | |
| B8.3 e | Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente. Remarques : Présence de conducteurs électriques non protégés mécaniquement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des protections mécanique sur les conducteurs non protégés | | | |

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le numéro d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée.

(*) Avertissement : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels.

G.1. - Informations complémentaires

| Article (1) | Libellé des Informations |
|-------------|---|
| B11 a1 | L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA. |
| B11 b1 | L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. |
| B11 c1 | L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm. |

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

G.2. - Constatations diverses

Constatation type E1. - Installations, partie d'installation ou spécificités non couvertes

Néant

Constatation type E2. - Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés

| N° Article (1) | Libellé des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés selon norme NF C 16-600 - Annexe C | Motifs |
|----------------|--|--------|
| | | |

| N° Article (1) | Liberté des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés selon norme NF C 16-600 – Annexe C | Motifs |
|----------------|---|-----------------------|
| B2.3.1 h | B2 - Dispositifs de protection différentielle (DDR) Article : Déclenché, lors de l'essai de fonctionnement, pour un courant de défaut au plus égal à son courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité) | Refus du propriétaire |
| B2.3.1 i | B2 - Dispositifs de protection différentielle (DDR) Article : Déclenche par action sur le bouton test quand ce dernier est présent | Refus du propriétaire |

(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification technique utilisée.

Constatation type E3. - Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement

Néant.

H. - Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification :**2ème étage - Grenier (Accès condamné)**

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION France - 9, cours du Triangle 92800 PUTEAUX (92062) (détail sur www.info-certif.fr)

Dates de visite et d'établissement de l'état :
Visite effectuée le : 04/07/2023
Etat rédigé à VERT-LE-PETIT, le 04/07/2023

Par : Mihoubi Ariles

Signature du représentant :



I. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées

| Correspondance avec le domaine d'anomalies (1) | Objectif des dispositions et description des risques encourus |
|--|---|
| B.1 | Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution, d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique). |
| B.2 | Protection différentielle à l'origine de l'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolation sur un matériel électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. |
| B.3 | Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolation sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. |
| B.4 | Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies. |
| B.5 | Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. Son absence, privilégiée, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. |
| B.6 | Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. |
| B.7 | Matériaux électriques présentant des risques de contact direct : Les matériaux électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériaux électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériaux électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. |
| B.8 | Matériaux électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : Ces matériaux électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection suffisante contre les accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolation suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériaux présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. |
| B.9 | Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives : Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution. |
| B.10 | Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de choc électrique, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. |


(1) Référence des anomalies selon la norme ou spécification technique utilisée.

J. - Informations complémentaires

| Correspondance avec le groupe d'informations (1) | Objectif des dispositions et description des risques encourus |
|--|--|
| B.11 | Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériaux, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution. |

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou spécification technique utilisée.

Annexe - Photos

| | |
|---|--|
|  | <p>Photo n° PhEle001 B11 a1 L'ensemble de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA.</p> |
|  | <p>Photo PhEle002 Libellé de l'anomalie : B8.3 e Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente. Remarques : Présence de conducteurs électriques non protégés mécaniquement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des protections mécanique sur les conducteurs non protégés</p> |

Recommandations relevant du devoir de conseil de professionnel

Néant.

Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état.

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :

- Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
- Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
- Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
- Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
- Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé

DPE Diagnostic de performance énergétique (logement)

N°ADEME : 2391E2258761A
Etabli le : 05/07/2023
Valable jusqu'au : 04/07/2033



Ce document vous permet de savoir si votre logement est économique en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : <https://www.ecolege.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe>



Type de bien : Maison Individuelle
Année de construction : Avant 1948
Surface habitable : 112.96 m²

Propriétaire : Mr [REDACTED]
Adresse : [REDACTED]

Performance énergétique et climatique

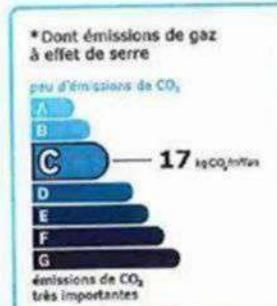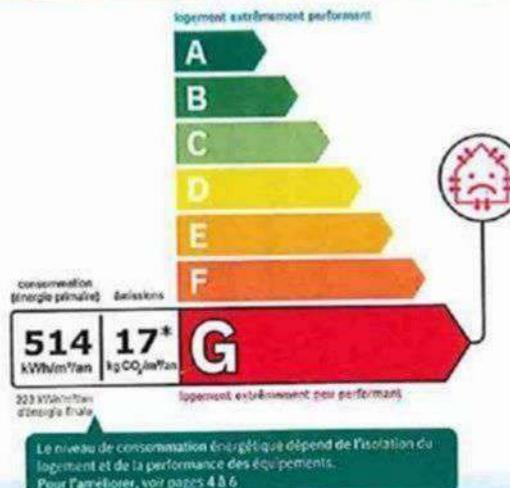

Le niveau d'émissions dépend principalement des types d'énergies utilisées (bois, électrique, gaz, fioul, etc.).

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, éclairage, cuisine, auxiliaire) voir à la page 3 pour voir les détails par poste.



entre 3 460 € et 4 720 € par an

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris)

Comment réduire ma facture d'énergie ? Votre

Informations disportionnées

DIMM Diagnostic Immo
10 Allée des Champs Elysées
91000 EVRY
tel : 01.64.93.65.53


Diagnostiqueur : Mioubli Arites
Email : contact@dimm-diag.fr
N° de certification : 12181027
Organisme de certification : BUREAU VERITAS
CERTIFICATION France



Il est nécessaire de dégager des fonds pour la recherche de l'IRF. Il faut faire du recherche prioritaire pour déterminer les domaines d'application de l'IRF dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie et de la construction. Il faut également développer des méthodes pour l'application de l'IRF dans ces domaines.

DIMM Diagnostic Jump 1 T61 : 81 61 93 65 53 | Resistor :

Schéma des déperditions de chaleur

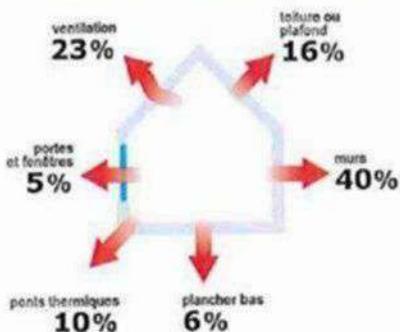

Performance de l'isolation



INSUFFISANTE MÉDIocre BONNE TRÈS BONNE

Confort d'été (hors climatisation)*



INSUFFISANT

MOYEN

BON


Les caractéristiques de votre logement améliorant le confort d'été :



bonne inertie du logement



logement traversant



fenêtres équipées de volets extérieurs

Pour améliorer le confort d'été :



Faites isoler la toiture de votre logement.

Production d'énergies renouvelables

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent :



pompe à chaleur



chauffe-eau thermodynamique



panneaux solaires photovoltaïques



panneaux solaires thermiques



géothermie



réseau de chaleur ou de froid vertueux



chauffage au bois

*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte).

Montants et consommations annuels d'énergie

| Usage | Consommation d'énergie (en kWh énergie primaire) | Frais annuels d'énergie (fourchette d'estimation*) | Répartition des dépenses |
|---|--|--|--------------------------|
| chauffage | Electricité 50 996 (22 172 €.f.) | entre 3 050 € et 4 140 € | 88 % |
| eau chaude | Electricité 6 616 (2 876 €.f.) | entre 390 € et 540 € | 11 % |
| refroidissement | | | 0 % |
| éclairage | Electricité 491 (213 €.f.) | entre 20 € et 40 € | 1 % |
| auxiliaires | | | 0 % |
| énergie totale pour les usages recensés : | 58 102 kWh (25 262 kWh €.f.) | entre 3 460 € et 4 720 € par an | |

Pour rester dans cette fourchette d'estimation, voir les recommandations d'usage ci-dessous

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 26°C (si présence de clim), et une consommation d'eau chaude de 116l par jour.

* Les factures réelles dépendent de nombreux facteurs : prix des énergies, météo de l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie, entretien des équipements...

Recommandations d'usage pour votre logement

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie :



Température recommandée en hiver → 19°C

Chauder à 19°C plutôt que 21°C, c'est -18% sur votre facture soit -774€ par an

Astuces

- Diminuez le chauffage quand vous n'êtes pas là.
- Chauffez les chambres à 17°C la nuit.



Si climatisation, température recommandée en été → 28°C

Astuces

- Fermez les fenêtres et volets la journée quand il fait chaud.
- Aérez votre logement la nuit.



Consommation recommandée → 116€/jour d'eau chaude à 40°C

- Estimation faite par rapport à la surface de votre logement (2-3 personnes). Une douche de 5 minute = environ 40l.
- 48l consommés en moins par jour, c'est -17% sur votre facture soit -97€ par an

Astuces

- Installez des mousseurs d'eau sur les robinets et un pommeau à faible débit sur la douche.
- Réduisez la durée des douches.



En savoir plus sur les bons réflexes d'économie d'énergie : francerenov.dgouv.fr

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements

Vue d'ensemble du logement

| | description | isolation |
|--|--|--------------|
|  Murs | Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant d'épaisseur 50 cm avec un doublement rapporté non isolé donnant sur l'extérieur Mur en briques creuses d'épaisseur 20 cm avec un doublement rapporté non isolé donnant sur l'extérieur | insuffisante |
|  Plancher bas | Dalle béton non isolée donnant sur un terre-plein | insuffisante |
|  Toiture/plafond | Dalle béton non isolée donnant sur un comble faiblement ventilé | insuffisante |
|  Portes et fenêtres | Fenêtres battantes métal à rupture de ponts thermiques, double vitrage à isolation renforcée Porte(s) bois avec 30-60% de vitrage simple | bonne |

Vue d'ensemble des équipements

| | description |
|--|---|
|  Chauffage | Radiateur électrique à inertie (modélisé comme un radiateur NFC, NF** et NF***) avec programmeur avec réduit (système individuel) |
|  Eau chaude sanitaire | Ballon électrique à accumulation vertical (catégorie B ou 2 étoiles), contenance ballon 200 L |
|  Climatisation | Néant |
|  Ventilation | Ventilation par ouverture des fenêtres |
|  Pilotage | Avec intermittence centrale avec minimum de température |

Recommandations de gestion et d'entretien des équipements

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont essentiels.

| | type d'entretien |
|---|--|
|  Chauffe-eau | Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque de développement de la légionnelle (en dessous de 50°C). |
|  Eclairage | Éteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce. |
|  Isolation | Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans. |
|  Radiateur | Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur. |
|  Ventilation | Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement |

Recommandations d'amélioration de la performance



Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le rendre plus écologique. Le pack 1 de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le pack 2 d'aller vers un logement très performant.



Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre logement (voir packs de travaux 1 + 2 ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une alternative possible (réalisation du pack 1 avant le pack 2). Faites-vous accompagner par un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

1 Les travaux essentiels

Montant estimé : 33200 à 49800€

| Lot | Description | Performance recommandée |
|----------------------|--|-----------------------------|
| Chauffage | Remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur air/air non réversible (la climatisation n'est pas considérée, en cas de mise en place votre étiquette énergie augmentera sensiblement). | SCOP = 4 |
| Eau chaude sanitaire | Remplacer le système actuel par un appareil de type pompe à chaleur. | COP = 3 |
| Plancher | Isolation des planchers sous chape flottante. Avant d'isoler un plancher, vérifier qu'il ne présente aucune trace d'humidité. | R > 3,5 m ² .K/W |
| Plafond | Isolation des plafonds par l'extérieur. | R > 7,5 m ² .K/W |
| Mur | Isolation des murs par l'extérieur. Si un ravalement de façade est prévu, effectuer une isolation par l'extérieur avec des retours d'isolants au niveau des tableaux des baies quand cela est possible. ⚠ Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme | R > 4,5 m ² .K/W |

2 Les travaux à envisager

Montant estimé : 12700 à 19000€



| Lot | Description | Performance recommandée |
|----------------------|--|------------------------------|
| Eau chaude sanitaire | Mettre en place un système Solaire | |
| Portes et fenêtres | Remplacer les portes par des menuiseries plus performantes. ⚠ Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme | Uw = 1,3 W/m ² .K |

Commentaires :


Néant

Recommandations d'amélioration de la performance (suite)

Évolution de la performance après travaux

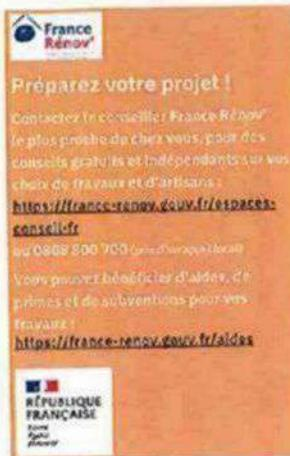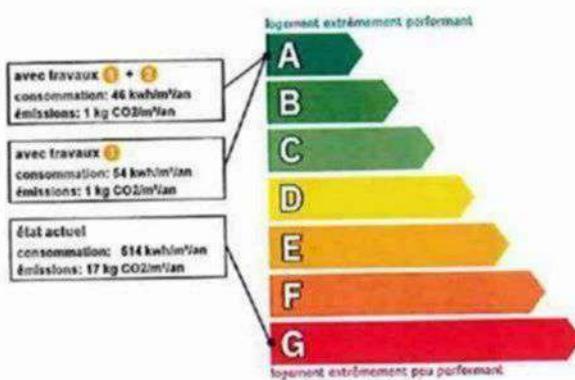

Dont émissions de gaz à effet de serre

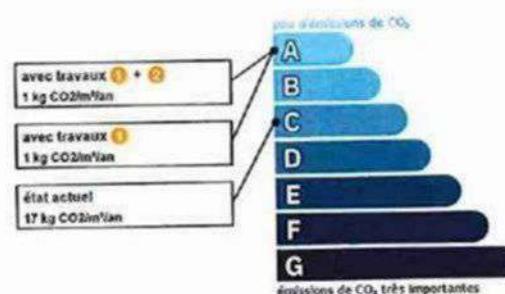

Pour répondre à l'urgence climatique et environnementale, la France s'est fixée pour objectif d'ici 2050 de rénover l'ensemble des logements à un haut niveau de performance énergétique. À court terme, la priorité est donnée à la suppression des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre (fioul, charbon) et à l'éradication des « passoires énergétiques » d'ici 2028.

Fiche technique du logement

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiquée renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certifieur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
BUREAU VERITAS CERTIFICATION France - 9, cours du Triangle 92800 FUTEAUX (92062) (détail sur www.info-certif.fr)

Référence du logiciel utilisé : LICEL Diagnostics v4 [Moteur TribuEnergie: 1.4.25.1]

Justificatifs fournis pour établir le DPE :

Référence du DPE : R23.500.VERTE-LE-PETIT.BEAUHE

Néant

Date de visite du bien : 04/07/2023

Immeuble fiscal du logement : N/A

Référence de la parcelle cadastrale : Section cadastrale R, Parcelle(s) n° 546

Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021

Numéro d'immatriculation de la copropriété : N/A

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles :
Néant

Généralités

| Donnée d'entrée | Origine de la donnée | Valeur renseignée |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Département | Observé / mesuré | 91 Essonne |
| Altitude | Donnée en ligne | 59 m |
| Type de bien | Observé / mesuré | Maison Individuelle |
| Année de construction | Estimé | Avant 1948 |
| Surface habitable du logement | Observé / mesuré | 112,96 m ² |
| Nombre de niveaux du logement | Observé / mesuré | 2 |
| Hauteur moyenne sous plafond | Observé / mesuré | 2,5 m |

Enveloppe

| Donnée d'entrée | Origine de la donnée | Valeur renseignée |
|-----------------|-----------------------------------|--|
| Mur 1 Nord | Surface du mur | 17,1 m ² |
| | Type de local adjacent | Extérieur |
| | Matériau mur | Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant |
| | Épaisseur mur | 50 cm |
| | Isolation | non |
| | Doublage rapporté avec lame d'air | moins de 15mm ou inconnu |
| Mur 2 Nord | Surface du mur | 14,97 m ² |
| | Type de local adjacent | Extérieur |
| | Matériau mur | Mur en briques creuses |
| | Épaisseur mur | 20 cm |
| | Isolation | non |
| | Doublage rapporté avec lame d'air | moins de 15mm ou inconnu |
| Mur 3 Sud | Surface du mur | 14,13 m ² |
| | Type de local adjacent | Extérieur |
| | Matériau mur | Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant |
| | Épaisseur mur | 50 cm |
| | Isolation | non |
| | Doublage rapporté avec lame d'air | moins de 15mm ou inconnu |
| Mur 4 Sud | Surface du mur | 14,13 m ² |

| | Type de local adjacent | O | Observé / mesuré | Exterior |
|---------------|--------------------------------------|---|------------------|--|
| | Matériau mur | O | Observé / mesuré | Mur en briques creuses |
| | Epaisseur mur | O | Observé / mesuré | 20 cm |
| | Isolation | O | Observé / mesuré | non |
| | Doublage rapporté avec lame d'air | O | Observé / mesuré | moins de 15mm ou inconnu |
| | Surface du mur | O | Observé / mesuré | 20 m ² |
| | Type de local adjacent | O | Observé / mesuré | Exterior |
| Mur 5 Ouest | Matériau mur | O | Observé / mesuré | Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant |
| | Epaisseur mur | O | Observé / mesuré | 50 cm |
| | Isolation | O | Observé / mesuré | non |
| | Doublage rapporté avec lame d'air | O | Observé / mesuré | moins de 15mm ou inconnu |
| | Surface du mur | O | Observé / mesuré | 20 m ² |
| | Type de local adjacent | O | Observé / mesuré | Exterior |
| Mur 6 Ouest | Matériau mur | O | Observé / mesuré | Mur en briques creuses |
| | Epaisseur mur | O | Observé / mesuré | 20 cm |
| | Isolation | O | Observé / mesuré | non |
| | Doublage rapporté avec lame d'air | O | Observé / mesuré | moins de 15mm ou inconnu |
| | Surface du mur | O | Observé / mesuré | 20 m ² |
| | Type de local adjacent | O | Observé / mesuré | Exterior |
| Mur 7 Est | Matériau mur | O | Observé / mesuré | Mur en pierre de taille et moellons avec remplissage tout venant |
| | Epaisseur mur | O | Observé / mesuré | 50 cm |
| | Isolation | O | Observé / mesuré | non |
| | Doublage rapporté avec lame d'air | O | Observé / mesuré | moins de 15mm ou inconnu |
| | Surface du mur | O | Observé / mesuré | 17,97 m ² |
| | Type de local adjacent | O | Observé / mesuré | Exterior |
| Mur 8 Est | Matériau mur | O | Observé / mesuré | Mur en briques creuses |
| | Epaisseur mur | O | Observé / mesuré | 20 cm |
| | Isolation | O | Observé / mesuré | non |
| | Doublage rapporté avec lame d'air | O | Observé / mesuré | moins de 15mm ou inconnu |
| | Surface de plancher bas | O | Observé / mesuré | 55 m ² |
| | Type de local adjacent | O | Observé / mesuré | un terre-plein |
| Plancher | Etat isolation des parois Aire | O | Observé / mesuré | non isolé |
| | Pré-mise plancher bâtiment dépendant | O | Observé / mesuré | 55 m |
| | Surface plancher bâtiment dépendant | O | Observé / mesuré | 55 m ² |
| | Type de plâtre | O | Observé / mesuré | Dalle bâton |
| | Isolation: oui / non / inconnue | O | Observé / mesuré | non |
| | Surface de plancher haut | O | Observé / mesuré | 55 m ² |
| | Type de local adjacent | O | Observé / mesuré | un comble faiblement ventilé |
| Plafond | Surface Aire | O | Observé / mesuré | 55 m ² |
| | Etat isolation des parois Aire | O | Observé / mesuré | non isolé |
| | Type de plâtre | O | Observé / mesuré | Dalle bâton |
| | Isolation | O | Observé / mesuré | non |
| | Surface de baies | O | Observé / mesuré | 4,87 m ² |
| | Placement | O | Observé / mesuré | Mur 3 Sud |
| | Orientation des baies | O | Observé / mesuré | Sud |
| | Inclinaison vitrage | O | Observé / mesuré | vertical |
| Fenêtre 1 Sud | Type ouverture | O | Observé / mesuré | Fenêtres battantes |
| | Type menuiserie | O | Observé / mesuré | Métal avec rupture de ponts thermiques |
| | Présence de joints d'étanchéité | O | Observé / mesuré | non |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| Type de vitrage | ○ Observé / mesuré | double vitrage |
| Epaisseur lame air | ○ Observé / mesuré | 16 mm |
| Présence couche peu émissive | ○ Observé / mesuré | oui |
| Gaz de remplissage | ○ Observé / mesuré | Argon / Krypton |
| Positionnement de la menuiserie | ○ Observé / mesuré | au nu intérieur |
| Largur du dormant menuiserie | ○ Observé / mesuré | 1p: 5 cm |
| Type volets | ○ Observé / mesuré | Volets roulants aluminium |
| Type de masques proches | ○ Observé / mesuré | Absence de masque proche |
| Type de masques lointains | ○ Observé / mesuré | Absence de masque lointain |
| Surface de baies | ○ Observé / mesuré | 4,87 m ² |
| Placement | ○ Observé / mesuré | Mur 4 Sud |
| Orientation des baies | ○ Observé / mesuré | Sud |
| Inclinaison vitrage | ○ Observé / mesuré | vertical |
| Type ouverture | ○ Observé / mesuré | Fenêtres battantes |
| Type menuiserie | ○ Observé / mesuré | Métal avec rupture de ponts thermiques |
| Présence de joints d'étanchéité | ○ Observé / mesuré | non |
| Type de vitrage | ○ Observé / mesuré | double vitrage |
| Epaisseur lame air | ○ Observé / mesuré | 16 mm |
| Présence couche peu émissive | ○ Observé / mesuré | oui |
| Gaz de remplissage | ○ Observé / mesuré | Argon / Krypton |
| Positionnement de la menuiserie | ○ Observé / mesuré | au nu intérieur |
| Largur du dormant menuiserie | ○ Observé / mesuré | 1p: 5 cm |
| Type volets | ○ Observé / mesuré | Volets roulants aluminium |
| Type de masques proches | ○ Observé / mesuré | Absence de masque proche |
| Type de masques lointains | ○ Observé / mesuré | Absence de masque lointain |
| Surface de baies | ○ Observé / mesuré | 2,03 m ² |
| Placement | ○ Observé / mesuré | Mur 2 Nord |
| Orientation des baies | ○ Observé / mesuré | Nord |
| Inclinaison vitrage | ○ Observé / mesuré | vertical |
| Type ouverture | ○ Observé / mesuré | Fenêtres battantes |
| Type menuiserie | ○ Observé / mesuré | Métal avec rupture de ponts thermiques |
| Présence de joints d'étanchéité | ○ Observé / mesuré | non |
| Type de vitrage | ○ Observé / mesuré | double vitrage |
| Epaisseur lame air | ○ Observé / mesuré | 16 mm |
| Présence couche peu émissive | ○ Observé / mesuré | oui |
| Gaz de remplissage | ○ Observé / mesuré | Argon / Krypton |
| Positionnement de la menuiserie | ○ Observé / mesuré | au nu intérieur |
| Largur du dormant menuiserie | ○ Observé / mesuré | 1p: 5 cm |
| Type volets | ○ Observé / mesuré | Volets roulants aluminium |
| Type de masques proches | ○ Observé / mesuré | Absence de masque proche |
| Type de masques lointains | ○ Observé / mesuré | Absence de masque lointain |
| Surface de baies | ○ Observé / mesuré | 2,03 m ² |
| Placement | ○ Observé / mesuré | Mur 8 Est |
| Orientation des baies | ○ Observé / mesuré | Est |
| Inclinaison vitrage | ○ Observé / mesuré | vertical |
| Type ouverture | ○ Observé / mesuré | Fenêtres battantes |
| Type menuiserie | ○ Observé / mesuré | Métal avec rupture de ponts thermiques |
| Présence de joints d'étanchéité | ○ Observé / mesuré | non |
| Type de vitrage | ○ Observé / mesuré | double vitrage |
| Epaisseur lame air | ○ Observé / mesuré | 16 mm |

| | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Présence couche peu émissive | ○ Observé / mesuré | oui |
| Gaz de remplissage | ○ Observé / mesuré | Argon / Krypton |
| Positionnement de la menuiserie | ○ Observé / mesuré | au nu intérieur |
| Largur du dormant menuiserie | ○ Observé / mesuré | 1pc 5 cm |
| Type volets | ○ Observé / mesuré | Volets roulants aluminium |
| Type de masques proches | ○ Observé / mesuré | Absence de masque proche |
| Type de masques lointains | ○ Observé / mesuré | Absence de masque lointain |
| Surface de porte | ○ Observé / mesuré | 1.9 m ² |
| Placement | ○ Observé / mesuré | Mur 1 Nord |
| Type de local adjacent | ○ Observé / mesuré | Extérieur |
| Nature de la menuiserie | ○ Observé / mesuré | Porte simple en bois |
| Type de porte | ○ Observé / mesuré | Porte avec 30-60% de vitrage simple |
| Présence de joints d'étanchéité | ○ Observé / mesuré | non |
| Positionnement de la menuiserie | ○ Observé / mesuré | au nu intérieur |
| Largur du dormant menuiserie | ○ Observé / mesuré | 1pc 5 cm |
| Type de pont thermique | ○ Observé / mesuré | Mur 3 Sud / Fenêtre 1 Sud |
| Type isolation | ○ Observé / mesuré | non isolé |
| Longueur du PT | ○ Observé / mesuré | 12.6 m |
| Largur du dormant menuiserie 1pc | ○ Observé / mesuré | 1pc 5 cm |
| Position menuiseries | ○ Observé / mesuré | au nu intérieur |
| Type de pont thermique | ○ Observé / mesuré | Mur 4 Sud / Fenêtre 2 Sud |
| Type isolation | ○ Observé / mesuré | non isolé |
| Longueur du PT | ○ Observé / mesuré | 12.6 m |
| Largur du dormant menuiserie 1pc | ○ Observé / mesuré | 1pc 5 cm |
| Position menuiseries | ○ Observé / mesuré | au nu intérieur |
| Type de pont thermique | ○ Observé / mesuré | Mur 2 Nord / Fenêtre 3 Nord |
| Type isolation | ○ Observé / mesuré | non isolé |
| Longueur du PT | ○ Observé / mesuré | 5.7 m |
| Largur du dormant menuiserie 1pc | ○ Observé / mesuré | 1pc 5 cm |
| Position menuiseries | ○ Observé / mesuré | au nu intérieur |
| Type de pont thermique | ○ Observé / mesuré | Mur 8 Est / Fenêtre 4 Est |
| Type isolation | ○ Observé / mesuré | non isolé |
| Longueur du PT | ○ Observé / mesuré | 5.7 m |
| Largur du dormant menuiserie 1pc | ○ Observé / mesuré | 1pc 5 cm |
| Position menuiseries | ○ Observé / mesuré | au nu intérieur |
| Type de pont thermique | ○ Observé / mesuré | Mur 1 Nord / Porte |
| Type isolation | ○ Observé / mesuré | non isolé |
| Longueur du PT | ○ Observé / mesuré | 5 m |
| Largur du dormant menuiserie 1pc | ○ Observé / mesuré | 1pc 5 cm |
| Position menuiseries | ○ Observé / mesuré | au nu intérieur |
| Type PT | ○ Observé / mesuré | Mur 1 Nord / Plafond |
| Type isolation | ○ Observé / mesuré | non isolé / non isolé |
| Longueur du PT | ○ Observé / mesuré | 3.8 m |
| Type PT | ○ Observé / mesuré | Mur 1 Nord / Plancher int. |
| Type isolation | ○ Observé / mesuré | non isolé / non isolé |
| Longueur du PT | ○ Observé / mesuré | 3.4 m |
| Type PT | ○ Observé / mesuré | Mur 1 Nord / Plancher |
| Type isolation | ○ Observé / mesuré | non isolé / non isolé |
| Longueur du PT | ○ Observé / mesuré | 3.8 m |

| | Type PT | Observé / mesuré | Mur 2 Nord / Plafond |
|-------------------|----------------|------------------|-----------------------------|
| Pont Thermique 9 | Type isolation | Observé / mesuré | non isolé / non isolé |
| | Longueur du PT | Observé / mesuré | 3.8 m |
| Pont Thermique 10 | Type PT | Observé / mesuré | Mur 2 Nord / Plancher Int. |
| | Type isolation | Observé / mesuré | non isolé / non isolé |
| | Longueur du PT | Observé / mesuré | 3.4 m |
| Pont Thermique 11 | Type PT | Observé / mesuré | Mur 2 Nord / Plancher |
| | Type isolation | Observé / mesuré | non isolé / non isolé |
| | Longueur du PT | Observé / mesuré | 3.8 m |
| Pont Thermique 12 | Type PT | Observé / mesuré | Mur 3 Sud / Plafond |
| | Type isolation | Observé / mesuré | non isolé / non isolé |
| | Longueur du PT | Observé / mesuré | 3.8 m |
| Pont Thermique 13 | Type PT | Observé / mesuré | Mur 3 Sud / Plancher Int. |
| | Type isolation | Observé / mesuré | non isolé / non isolé |
| | Longueur du PT | Observé / mesuré | 2.8 m |
| Pont Thermique 14 | Type PT | Observé / mesuré | Mur 3 Sud / Plancher |
| | Type isolation | Observé / mesuré | non isolé / non isolé |
| | Longueur du PT | Observé / mesuré | 3.8 m |
| Pont Thermique 15 | Type PT | Observé / mesuré | Mur 4 Sud / Plafond |
| | Type isolation | Observé / mesuré | non isolé / non isolé |
| | Longueur du PT | Observé / mesuré | 3.8 m |
| Pont Thermique 16 | Type PT | Observé / mesuré | Mur 4 Sud / Plancher Int. |
| | Type isolation | Observé / mesuré | non isolé / non isolé |
| | Longueur du PT | Observé / mesuré | 2.8 m |
| Pont Thermique 17 | Type PT | Observé / mesuré | Mur 4 Sud / Plancher |
| | Type isolation | Observé / mesuré | non isolé / non isolé |
| | Longueur du PT | Observé / mesuré | 3.8 m |
| Pont Thermique 18 | Type PT | Observé / mesuré | Mur 5 Ouest / Plafond |
| | Type isolation | Observé / mesuré | non isolé / non isolé |
| | Longueur du PT | Observé / mesuré | 4 m |
| Pont Thermique 19 | Type PT | Observé / mesuré | Mur 5 Ouest / Plancher Int. |
| | Type isolation | Observé / mesuré | non isolé / non isolé |
| | Longueur du PT | Observé / mesuré | 4 m |
| Pont Thermique 20 | Type PT | Observé / mesuré | Mur 5 Ouest / Plancher |
| | Type isolation | Observé / mesuré | non isolé / non isolé |
| | Longueur du PT | Observé / mesuré | 4 m |
| Pont Thermique 21 | Type PT | Observé / mesuré | Mur 6 Ouest / Plafond |
| | Type isolation | Observé / mesuré | non isolé / non isolé |
| | Longueur du PT | Observé / mesuré | 4 m |
| Pont Thermique 22 | Type PT | Observé / mesuré | Mur 6 Ouest / Plancher Int. |
| | Type isolation | Observé / mesuré | non isolé / non isolé |
| | Longueur du PT | Observé / mesuré | 4 m |
| Pont Thermique 23 | Type PT | Observé / mesuré | Mur 6 Ouest / Plancher |
| | Type isolation | Observé / mesuré | non isolé / non isolé |
| | Longueur du PT | Observé / mesuré | 4 m |
| Pont Thermique 24 | Type PT | Observé / mesuré | Mur 7 Est / Plafond |
| | Type isolation | Observé / mesuré | non isolé / non isolé |
| | Longueur du PT | Observé / mesuré | 4 m |
| Pont Thermique 25 | Type PT | Observé / mesuré | Mur 7 Est / Plancher Int. |
| | Type isolation | Observé / mesuré | non isolé / non isolé |
| | Longueur du PT | Observé / mesuré | 4 m |
| Pont Thermique 26 | Type PT | Observé / mesuré | Mur 7 Est / Plancher |

| | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| | Type isolation | ○ Observé / mesuré | non isolé / non isolé |
| | Longueur du PT | ○ Observé / mesuré | 4 m |
| | Type PT | ○ Observé / mesuré | Mur : B Est / Plancher |
| Point Thermique 27 | Type isolation | ○ Observé / mesuré | non isolé / non isolé |
| | Longueur du PT | ○ Observé / mesuré | 4 m |
| | Type PT | ○ Observé / mesuré | Mur : B Est / Plancher Int. |
| Point Thermique 28 | Type isolation | ○ Observé / mesuré | non isolé / non isolé |
| | Longueur du PT | ○ Observé / mesuré | 3,6 m |
| | Type PT | ○ Observé / mesuré | Mur : B Est / Plancher |
| Point Thermique 29 | Type isolation | ○ Observé / mesuré | non isolé / non isolé |
| | Longueur du PT | ○ Observé / mesuré | 4 m |

Systèmes

| Données d'entrée | | Origine de la donnée | Value renseignée |
|------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| Ventilation | Type de ventilation | ○ Observé / mesuré | Ventilation par ouverture des fenêtres |
| | Facades exposées | ○ Observé / mesuré | plusieurs |
| | Logement Transversal | ○ Observé / mesuré | oui |
| Chaudage | Type d'installation de chauffage | ○ Observé / mesuré | Installation de chauffage simple |
| | Type générateur | ○ Observé / mesuré | Électrique - Radiateur électrique à inertie (modèle comme un radiateur NFC, NF** et UF***) |
| | Année installation générateur | ✗ Valeur par défaut | Avant 1948 |
| | Energie utilisée | ○ Observé / mesuré | Électrique |
| | Type émetteur | ○ Observé / mesuré | Radiateur électrique à inertie (modèle comme un radiateur NFC, NF** et UF***) |
| | Année installation émetteur | ○ Observé / mesuré | Inconnue |
| | Type de chauffage | ○ Observé / mesuré | divisé |
| Eau chaude sanitaire 1 | Équipement intermittence | ○ Observé / mesuré | Avec intermittence centrale avec minimum de température |
| | Nombre de niveaux desservis | ○ Observé / mesuré | 1 |
| | Type générateur | ○ Observé / mesuré | Électrique - Ballon électrique à accumulation vertical (catégorie B ou 2 étages) |
| | Année installation générateur | ✗ Valeur par défaut | Avant 1948 |
| | Energie utilisée | ○ Observé / mesuré | Électrique |
| | Chaudière murale | ○ Observé / mesuré | non |
| | Type de distribution | ○ Observé / mesuré | production en volume habitable alimentant des pièces configurées |
| Eau chaude sanitaire 2 | Type de production | ○ Observé / mesuré | accumulation |
| | Volume de stockage | ○ Observé / mesuré | 200 L |
| | Nombre de niveaux desservis | ○ Observé / mesuré | 1 |
| | Type générateur | ○ Observé / mesuré | Électrique - Ballon électrique à accumulation vertical (catégorie B ou 2 étages) |
| | Année installation générateur | ✗ Valeur par défaut | Avant 1948 |
| | Energie utilisée | ○ Observé / mesuré | Électrique |
| | Chaudière murale | ○ Observé / mesuré | non |

Références réglementaires utilisées :

Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêtés du 16 mars 2023 décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010.

Constatations diverses :

Présence de forte trace d'humidité sur plusieurs murs de la maison.
Accès grenier condamné, isolation non homogène selon le propriétaire.
La nature des murs a été noté selon les déclaration du propriétaire.
Certaines surfaces habitables n'ont apparemment pas été déclarées.

Informations société : DIMM Diagnostic Immo 10 Allée des Champs Elysées 91000 EVRY

Tél. : 01.64.93.65.53 - N°SIREN : [REDACTED] - Compagnie d'assurance : AXA n° 11052642404

À l'attention du propriétaire du bien au moment de la réalisation du DPE :

Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), l'Ademe vous informe que vos données personnelles (Nom-Prénom-Adresse) sont stockées dans la base de données de l'observatoire DPE à des fins de contrôles ou en cas de contestations ou de procédures judiciaires. Ces données sont stockées jusqu'à la date de fin de validité du DPE.
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement ou une limitation du traitement de ces données. Si vous souhaitez faire valoir votre droit, veuillez nous contacter à l'adresse mail indiquée à la page «Contacts» de l'Observatoire DPE (<https://observatoire-dpe.ademe.fr/>).

N'ADEME
2391E2258761A





Certificat de superficie de la partie privative

Numéro de dossier : XXXXXXXXXX
Date du repérage : 04/07/2023
Heure d'arrivée : 11 h 27
Durée du repérage : 02 h 35

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire aux dispositions de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme renouvelé (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjugera du caractère de décence ou d'habitabilité du logement.

Extrait de l'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.

| | |
|---|--|
| Désignation du ou des bâtiments Localisation du ou des bâtiments : Département : Essonne Adresse : 9 rue de l'Essonne Commune : 91710 VERT-LE-PETIT Section cadastrale B, Parcalle(s) n° 546 Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : | Désignation du propriétaire Désignation du client : Nom et prénom : Mr XXXXXXXXXX Adresse : XXXXXXXXXX |
| Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) Nom et prénom : S.A. XXXXXXXXXX Adresse : XXXXXXXXXX | Repérage Périmètre de repérage : |
| Désignation de l'opérateur de diagnostic Nom et prénom : Mihoubi Ariles Raison sociale et nom de l'entreprise : DIMM Diagnostic Immo Adresse : 10 Allée des Champs Elysées 91000 EVRY Numéro SIRET : XXXXXXXXXX Désignation de la compagnie d'assurance : AXA Numéro de police et date de validité : 11052642404 - 01/01/2024 | |
| Superficie privative en m² du ou des lot(s) Surface loi Carrez totale : 112,96 m ² (cent douze mètres carrés quatre-vingt-seize) Surface au sol totale : 112,96 m ² (cent douze mètres carrés quatre-vingt-seize) | |

Résultat du repérage

Date du repérage : 04/07/2023

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Niant

Certaines surfaces habitables n'ont apparemment pas été déclarées, se conformer auprès des institutions.

Liste des pièces non visitées :

2ème étage - Grenier (Accès condamné)

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Propriétaire

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez :

| Partie de l'immeuble bâti visitées | Superficie privative au sens Carrez | Surface au sol | Commentaires |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|
| Rez de chaussée - SAS d'entrée | 4.75 | 4.75 | |
| Rez de chaussée - Cuisine | 9.18 | 9.18 | |
| Rez de chaussée - Salle à manger | 29.01 | 29.01 | |
| Rez de chaussée - Dépôt | 4.84 | 4.84 | |
| Rez de chaussée - Placard | 0.86 | 0.86 | |
| Rez de chaussée - Bureau/cine | 5.45 | 5.45 | |
| Rez de chaussée - Salle de bains | 3.92 | 3.92 | |
| Rez de chaussée - WC | 3.14 | 3.14 | |
| 1er étage - Palier | 3.6 | 3.6 | |
| 1er étage - Chambre 1 | 12.96 | 12.96 | |
| 1er étage - Chambre 2 | 10.92 | 10.92 | |
| 1er étage - Chambre 3 | 21.09 | 21.09 | |
| 1er étage - Salle d'eau | 4.63 | 4.63 | |
| 1er étage - WC | 0.63 | 0.63 | |

Superficie privative en m² du ou des lot(s) :Surface Loi Carrez totale : 112,96 m² (cent douze mètres carrés quatre-vingt-seize)Surface au sol totale : 112,96 m² (cent douze mètres carrés quatre-vingt-seize)

Résultat du repérage - Parties annexes

| Partie de l'immeuble bâti visitées | Superficie privative au sens Carrez | Surface au sol | Motif de non prise en compte |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------|
| Dépendance - Garage | 0 | 28.15 | |
| Dépendance - Atelier | 0 | 19.83 | |
| Rez de chaussée - Haut vent | 0 | 16.09 | |
| Dépendance - Abri | 0 | 6.59 | |
| Sous-Sol - Cave | 0 | 13.85 | |

Fait à VERT-LE-PETIT, le 04/07/2023

Par : Mmeubli Ariles



Aucun document n'a été mis en annexe

Aucun schéma de repérage n'a été joint à ce rapport.

Etat des risques et pollutions

aléas naturels, miniers ou technologiques, séismicité et pollution des sols
Résumé de l'expertise n° R.23.500.VERTE-PETIT [REDACTED]

Numéro de dossier : [REDACTED]
Date de la recherche : 05/07/2023
Date de fin de validité : 04/01/2024



Désignation du ou des bâtiments

Adresse : 9 rue de l'Essonne
Commune : 91710 VERT-LE-PETIT
Section cadastrale : B Parcelle(s) n° 546,
Coordonnées GPS : [REDACTED]

Exposition aux risques

| A la commune | | A l'immeuble | | |
|--|--------------------|--------------|--------|------------------|
| Exposition aux risques | Plan de prévention | Etat | Exposé | Travaux réalisés |
| Inondation | PPRn | Approuvé | Non | |
| Mouvement de terrain Argile [Loi ELAN] | | Informatif | Oui | |
| Risque sismique niveau 1 : Très faible | | | Oui | |
| Commune à potentiel radon de niveau 3 | | | Non | |

Etat des risques et pollutions

aléas naturels, miniers ou technologiques, séisme, potentiel radon et pollution des sols

Attention ... si l'Etat n'implique pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les divers documents d'information préventive et concernant l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état.

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral

n° 328

du 31/08/2015

mis à jour la N/a

Adresse de l'immeuble

code postal ou Insee

commune

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN)

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRN

prescrit

anticipé

approuvé

oui

non

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

Inondation

Crue torrentielle

Mouvement de terrain

Avalanche

Sécheresse

Cyclone

Remontée de nappe

Feux de forêt

Séisme

Volcan

Autre

date

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN

oui

non

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

oui

non

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM)

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRM

prescrit

anticipé

approuvé

oui

non

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :

Mouvement de terrain

Autre

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR miniers

oui

non

si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR miniers ont été réalisés

oui

non

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRT prescrit et non encore approuvé

oui

non

Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à :

Effet toxique

Effet thermique

Effet de surpression

L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPRT approuvé

oui

non

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de déloissement

oui

non

L'immeuble est situé en zone de prescription

oui

non

Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés

oui

non

Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire

L'immeuble se situe dans une commune de séisme classée en

très faible

faible

modérée

moyenne

forte

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire à potentiel radon

L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3

oui

non

Information relative à la pollution des sols

Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS)

oui

non

Situation de l'immeuble au regard d'une zone exposée au recul du trait de côte

L'immeuble est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte

NC*

À l'horizon de 30 ans

entre 30 et 100 ans

non

* Non communiqué (en cours d'évaluation) par le représentant de la commune

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/I*

L'information est mentionnée dans l'acte de vente

oui

non

Vendeur - Bailleur

Mr [REDACTED] Renaud Georges

Date / Lieu

René Alain [REDACTED]

Acquéreur - Locataire

QUI, QUAND ET COMMENT REMPLIR L'ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS ?

• Au terme des articles L. 125-5 et R. 125-23 à 27 du Code de l'environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de toute nature, doivent être informés par le vendeur ou le bailleur, qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de l'immobilier, de l'existence des risques auxquels ce bien est exposé.

Un état des risques, fondé sur les informations transmises par le Préfet du département ou maire de la commune où est situé le bien, doit être en annexe de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou du factsheet réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu'il soit bâti ou non bâti.

• L'état des servitudes, risques et information sur les sols est obligatoire lors de toute transaction immobilière, en annexe de tout type de contrat de location écrit, de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou du factsheet réalisant ou constatant la vente.

• Cette obligation d'information s'applique dans chacune des communes dont la liste est établie par le Préfet du département, pour les biens immobiliers bâties ou non bâties situés :

1. dans le périmètre d'exposition aux risques défini par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l'objet d'une approbation par le Préfet ;

2. dans une zone exposée aux risques définis par un plan de prévention des risques naturels prévus approuvés par le Préfet ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application du code de l'environnement (article L. 562-2) ;

3. dans la périphérie mise à l'étude dans le cadre de l'établissement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévus prescrit par le Préfet ;

4. dans une des zones de similitude 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R563-4 et D563-5-1 du code de l'environnement.

NB : le terme bien immobilier s'applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même industrie.

• Pour chaque commune concernée, la préfecture du département établit :

- la liste des terrains présentant une pollution ;

- la liste des risques à prendre en compte ;

- la liste des documents consultés le vendeur ou le bailleur peut se référer.

• L'ordre préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée, excepté pour les plans de prévention des risques technologiques :

1. la note de présentation du ou des plans de prévention ainsi que des secteurs concernés, excepté pour les plans de prévention des risques technologiques ;

2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les secteurs d'information sur les sols, les zones, exposées aux risques pris en compte, de préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou périphéries définies ;

3. le règlement des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ;

4. le zonage réglementaire de similitude 2, 3, 4 ou 5 défini par décret.

• Le préfet octroie copie de l'ordre au maire de chaque commune intéressée et à la chambre de commerce et d'industrie des notaires.

• L'ordre est affiché régulièrement dans les mairies et placé à la recette des actes administratifs de l'Etat dans le département.

• Un avis de publication de l'ordre est inscrit dans un journal diffusé dans le département.

• Les ordres sont mis à jour :

• lors de la prescription d'un nouveau plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques ou de modifications relatives à la similitude et/ou lors de la révision annuelle des secteurs d'information sur les sols ;

• lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévus ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d'un ou de plusieurs ; lorsque des informations nouvelles portant sur la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la similitude locale, des secteurs d'information sur les sols, de la nature ou de l'intensité des risques auxquels se trouve exposé tout ou partie d'une commune.

• Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du département où est situé le bien mis en vente ou en location, ils sont directement consultables sur Internet à profit du site de la préfecture de département.

• L'état des risques est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l'aide d'un professionnel qui intervient dans la vente ou la location du bien.

• Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé.

• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni à chaque signataire lors de sa première entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d'une entrée d'une des colocataires.

• Pour les sols :

• L'état des servitudes, risques et d'information sur les sols renferme la similitude, description d'un secteur d'information sur les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés.

• Il mentionne si l'information relative à l'indemnisation post-catastrophe, et/ou celles spécifiques aux biens, en dehors des logements, est mentionnée dans le contrat de vente ou de location.

• Il mentionne aussi la réalisation ou non des travaux prescrits vis-à-vis de l'immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé.

• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard des secteurs d'information des sols et des zones réglementées vis-à-vis des risques.

• Pour les biens autres que les logements concernés par un plan de prévention des risques technologiques, il est accompagné, en application de l'article R.125-25 et lorsque cela-ci a été reçu par le vendeur ou le bailleur, de l'information sur le type de risques auxquels le bien est soumis, ainsi que la gravité, la probabilité et le niveau de ces risques.

• Il faut d'une part reporter ou bien les informations contenues dans l'ordre préfectoral et dans les documents de référence et d'autre part, le compléter par des cartographies et des informations propres à l'immeuble : sinistres antérieurs, prescription et réalisation de travaux.

• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l'état des servitudes, risques et d'information sur les sols, daté et signé par l'acquéreur ou la colocataire, pour être en mesure de prouver qu'il a bien été renseigné lors de la signature du contrat de vente ou de bail.

Information sur les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques pour en savoir plus,
consultez le site Internet : www.georisques.gouv.fr

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE - TOUT SEIGNEUR 92055 LA DEFENSE CEDEX WWW.ÉCOLOGIQUE-SOUDIARE.GOUV.FR

Préfecture : Essonne

Adresse de l'immeuble : 9 rue de l'Essonne 91710 VERT-LE-PETIT

Liste des sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

| Type de catastrophe | Date de début | Date de fin | Publication | JO | OUI | NON |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----|-----|
| Néant | - | - | - | | | |

Cochez les cases OUI ou NON si, à votre connaissance l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun des événements

Etabli le : 05/07/2023

Signature :

Vendeur : Mr [REDACTED]



PREFET DE L'ESSONNE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DE L'ESSONNEService Environnement
Bureau des Risques, de l'eau et du Développement Durable

Arrêté préfectoral 2015 DDT-91 n° 328 du 31 août 2015 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels prévisibles et technologiques majeurs sur la commune de VERT-LE-PETIT

LE PREFET DE L'ESSONNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.125-5 et R.125-23 à R.125-27 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels prévisibles et technologiques majeurs ;

Vu le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de M. Bernard SCHMETZ, préfet hors classe, en qualité de Préfet de l'Essonne

Vu l'arrêté préfectoral 2015 DDI-SU n° 159 du 27 mai 2015 fixant la liste des communes pour lesquelles l'information sur les risques naturels prévisibles et technologiques majeurs doit être diffusée aux acquéreurs et locataires de biens immobiliers ;

Vu l'arrêté préfectoral N°2014.PREF/DRCL/DEPAFI/SSPILL/653 du 19 septembre 2014 portant sur l'approbation du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) autour des établissements HERAKLES et ISOCHIEM sur les communes d'Ineuville, Vert-le-Petit et Saint-Vrain,

Vu l'arrêté interpréfectoral 2012-DDT-91 n°280 du 18 juin 2012 approuvant l'établissement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la vallée de l'Essonne dans les départements du Loiret, de Seine et Marne et de l'Essonne ;

CONSIDERANT que le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) pour les établissements HERAKLES et ISOCHIEM a été approuvé, il y a lieu de mettre à jour la liste des risques à prendre en compte sur le territoire de la commune et les documents à consulter pour l'information aux acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires :

AP+N°328++VERT-LE-PETIT_1

ARRÊTÉ

Article 1

La commune de Vert-le-Petit est exposée :

- aux risques naturels d'inondation par débordement de la rivière Essonne;
- aux risques technologiques liés aux établissements HERAKLES et ISOCHÉM

Le dossier communal d'information sur les risques naturels et technologiques est annexé au présent arrêté.

Article 2

Les documents de référence relatifs aux risques naturels et technologiques auxquels la commune est exposée sont :

- le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d'inondation de la vallée de l'Essonne, dans les départements du Loiret, de Seine-et-Marne et de l'Essonne approuvé le 18 juin 2012 par arrêté préfectoral 2012-DDT-SE n°280;
- le Plan de Prévention des Risques Technologiques autour des établissements HERAKLES et ISOCHÉM, approuvé par arrêté préfectoral n°2014-PREF/DRCL/IRPAF/SSP/LL/633 du 19 septembre 2014

Article 3

Le dossier communal d'information et les documents de référence sont consultables aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux de la mairie de Vert-le-Petit et de la préfecture de l'Essonne.

Article 4

Ces informations sont mises à jour conformément aux dispositions de l'article L.125-5 du code de l'environnement.

Article 5

Le présent arrêté est notifié au maire de la commune de Vert-le-Petit et au président de la chambre départementale des notaires.

Le présent arrêté sera affiché en mairie de Vert-le-Petit et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

Le dossier est consultable sur le site Internet des services de l'Etat dans l'Essonne : <http://www.essenヌe.gouv.fr/politiques-publiques/risques-naturels-technologiques/Inondation-inondables-et-installations-classees-informées-Accès-en-l-essonne>

Le présent arrêté ainsi que ses modalités de consultation font l'objet d'une mention dans le journal Le Parisien/édition de l'Essonne


Article 6

Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté préfectoral 2012 PREF/DCSIPC/SIDPC N° 65 du 29 août 2012.

Article 7

Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture, le directeur de cabinet, le sous-préfet de l'arrondissement d'Étampes, le directeur départemental des territoires et le maire de Vert le Petit sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.

Le Préfet,



Bernard SCHMELTZ

AP+N°328++VERT-LE-PETIT_2


PRÉFET DE L'ESSONE

Commune de VERT-LE-PETIT

Dossier d'informations sur les risques naturels et technologiques
pour l'application des I. II et Article L123-Étude de l'insécurité

1. Accès à l'ordre préfectoral
N° 2015 DDI-SI-N°225 du 31 aout 2015

2. Situation de la commune au regard d'un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRn)
La commune est située dans le périmètre d'un PPRn Oui Non
Approuvé en date du 18/06/2012 A été inscrite par l'Etat

Les documents de référence sont :
PPRn de la Ville de l'Essonne consultation sur Internet en mairie et en préfecture

3. Situation de la commune au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
La commune est située dans le périmètre d'un PPRT Oui Non
Approuvé en date du 19 septembre 2014 A été Thérapeutique, Projet, Toxicité et Surveillance

Les documents de référence sont :
PPRT de la société HERAKLES et ISOCHIM consultation sur Internet en mairie et en préfecture

4. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la risabilité
en application du Article R.563-4 du code de l'environnement relatif à la prévention du risque nucléaire
La commune est située dans une zone de risabilité zone 5 zone 4 zone 3 zone 2 zone 1


5. Description qualitative de l'insécurité du risque
A été inscrite par l'Etat **Éléments** Faible Moyenne Forte Très forte
A été technologique **Éléments** Faible Moyenne Forte Très forte
Observation

Pièces jointes


6. Cartographie
Général de documents ou de dossier permettant la localisation des immeubles au regard des risques en cours
Document cartographique délimitant les zones exposées aux risques inondation de l'Essonne (Document A4)
Document cartographique délimitant les zones exposées aux risques technologiques (Document A4)

Dossiers d'insécurité - 160394265

AP+N°328++VERT-LE-PETIT_3

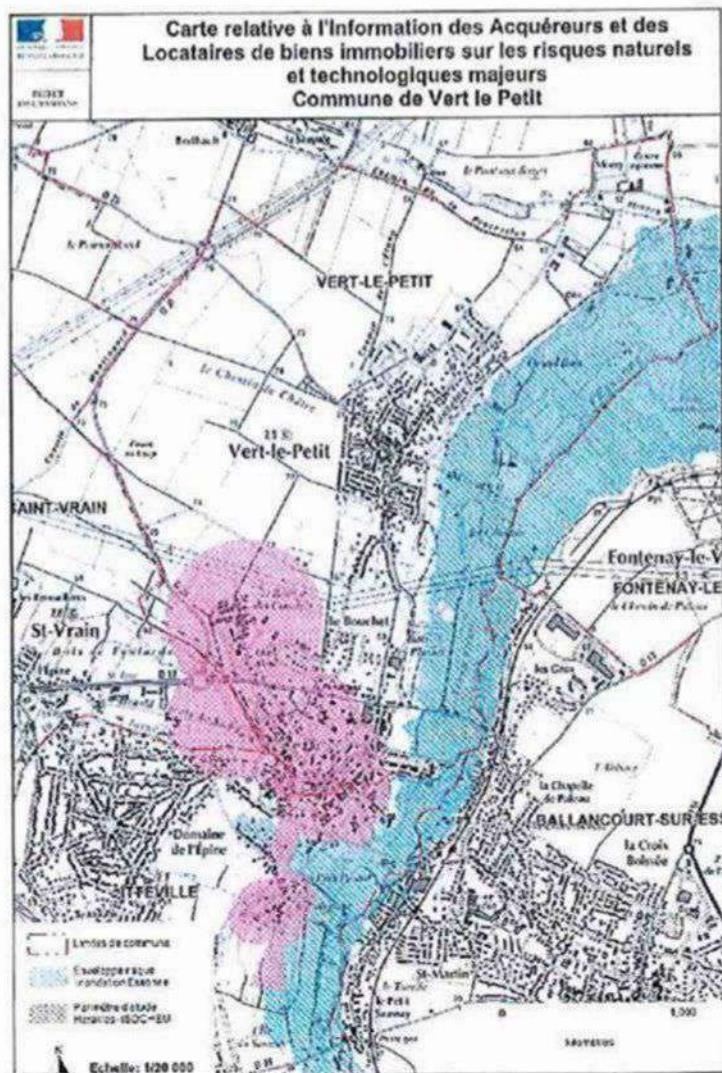

AP+N°328++VERT-LE-PETIT_4

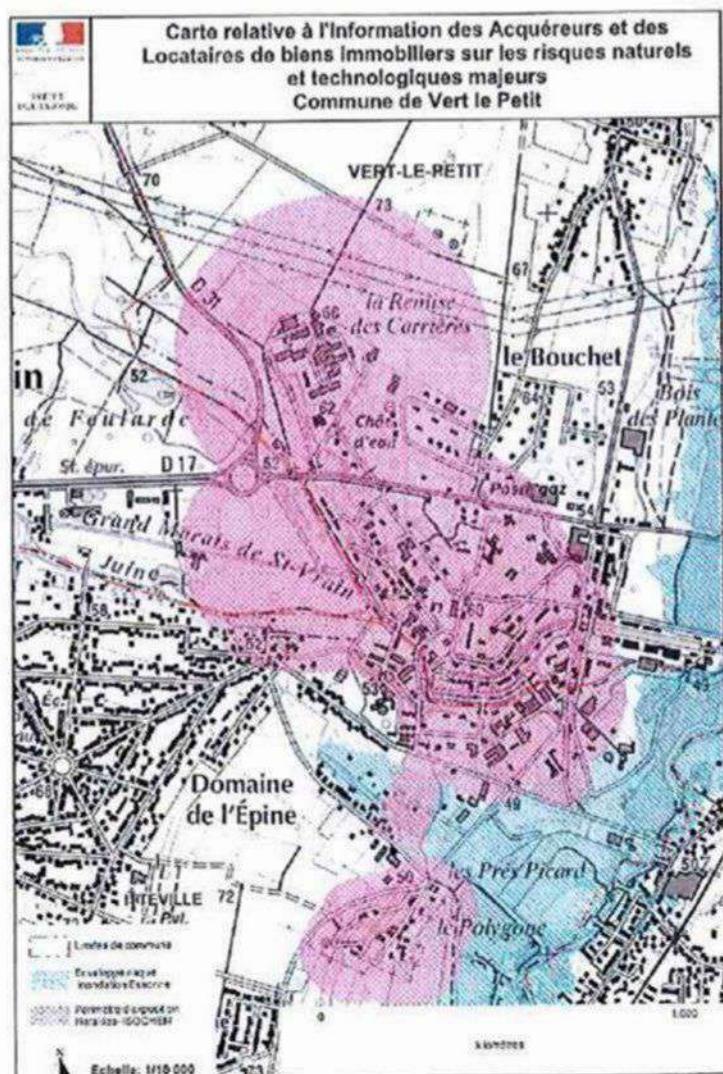

AP+N°328++VERT-LE-PETIT_5



ÉTAT DES RISQUES POUR L'INFORMATION DES ACQUÉREURS ET DES LOCATAIRES

Établi le 4 juillet 2023

La loi du 20 juillet 2003 a institué une obligation d'information des acquéreurs et locataires (IAL) : le propriétaire d'un bien immobilier (bâti ou non bâti) est tenu d'informer l'acquéreur ou le locataire du bien sur certains risques majeurs auxquels ce bien est exposé, au moyen d'un état des risques, ceci afin de bien les informer et de faciliter la mise en œuvre des mesures de protection éventuelles.

L'état des risques est obligatoire à la première vente.

Attention ! Le non respect de ces obligations peut entraîner une annulation du contrat ou une réfection du prix.

Ce document est un état des risques pré-emptif mis à disposition par l'Etat des risques prédictifs pour la France. Il répond au modèle arrêté par le ministre chargé de la prévention des risques prévu par l'article R. 125-26 du code de l'environnement.

Il appartient au propriétaire du bien de veiller l'exhaustivité de ces informations autant que de besoin et, le cas échéant, de les compléter à partir de celles disponibles sur le site Internet de la préfecture ou de celles dont ils disposent, notamment les sirènes que le bien a subies.

En complément, il fournit en annexe d'autres risques référencés auxquels la parcelle est exposée.

Cet état des risques réglementé pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL) est établi pour les parcelles mentionnées ci-dessous.

PARCELLE(S)

91710 VERT-LE-PETIT

Code parcellaire :
000-0-546



Parcelle(s) : 000-0-546, 91710 VERT-LE-PETIT

1 / 7 pages

ERRIAL_Parcelle_000-0-546@91649_04072023_1

**RAPPEL****Plans de prévention des risques**

Votre immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques. Il peut être concerné par l'obligation de réaliser certains travaux. Pour le savoir vous devrez consulter le PPR auprès de votre commune ou sur le site de votre préfecture.

Recommendation

Pour faire face à ce risque, il faut se préparer et connaître les bons réflexes.

Consulter le dossier d'information communal sur les risques (DICRIM) sur le site internet de votre mairie et les bons conseils sur ce risque, pour faire une préparation complète.

Parcelle(s) : 000-B-546, 91710 VERT LE PETIT

2 / 7 pages

ERRIAL_Parcelle_000-B-546@91649_04072023_2

**INFORMATIONS À PRÉCISER PAR LE VENDEUR / BAILLEUR****INFORMATION RELATIVE AUX SINISTRES INDEMNISÉS PAR L'ASSURANCE À LA SUITE D'UNE CATASTROPHE NATURELLE, MINIÈRE OU TECHNOLOGIQUE**

Le bien a-t-il fait l'objet d'indemnisation par une Oui Non
assurance suite à des dégâts liés à une catastrophe ?

Vous trouverez la liste des années de catastrophes naturelles pris sur la commune en annexe 2 ci-après (s'il y en a eu).

Les parties signataires à l'acte certifient avoir pris connaissance des informations renseignées dans ce document et certifient avoir été en mesure de les citer et le cas échéant de les compléter à partir des informations disponibles sur le site Internet de la Préfecture ou d'informations concernant le bien, notamment les années que le bien a subi.

Le propriétaire doit joindre les extraits de la carte réglementaire et du règlement du PPRI qui concernent la parcelle.

SIGNATURES

Vendeur / Bailleur

Date et lieu

Acheteur / Locataire

Parcelle(s) : 000-B-546, 91710 VERT-LE-PETIT
3 / 7 pages

ERRIAL_Parcelle_000-B-546@91649_04072023_3



**ANNEXE 1 : A L'ADRESSE SAISIE, LES RISQUES SUIVANTS EXISTENT
MAIS NE FONT PAS L'OBJET D'UNE OBLIGATION D'INFORMATION AU
TITRE DE L'IAL**

INONDATION




Le Plan de prévention des risques naturels (PPRN) de type Inondation nommé PPRU Essonne a été approuvé sur le territoire de votre commune, mais n'affecte pas votre bien.
Date de prescription : 10/04/2009
Date d'approbation : 16/01/2012

Un PPRN approuvé est un PPRN définitivement adopté.

Le PPRN couvre les aléas suivants :

Inondation

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par l'Etat qui interdit de construire dans les zones les plus exposées et encadre les constructions dans les autres zones exposées.

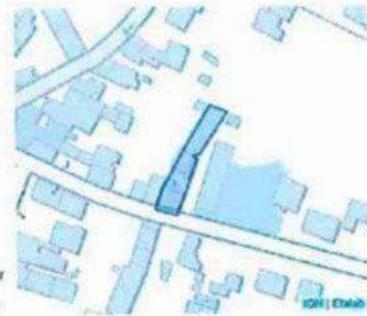

RISQUE INDUSTRIEL



Le Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de type Risque industriel nommé PPRT SME et ISOCI IEM a été approuvé sur le territoire de votre commune, mais n'affecte pas votre bien.

Date d'approbation : 10/09/2014

Un PPRT approuvé est un PPRT définitivement adopté.

Le PPRT couvre les aléas suivants :

Effet thermique

Effet de surpression

Effet toxique

Le plan de prévention des risques technologiques est un document réalisé par l'Etat qui a pour objectif de résoudre les situations difficiles en matière d'urbanisme à l'échelle du pays et de mieux encadrer l'urbanisation future autour du site.



Parcelle(s) : 000-B-546, 91710 VERT-LE-PETIT

4 / 7 pages

ERRIAL_Parcelle_000-B-546@91649_04072023_4

ARGILE : 3/3



- 1 : Exposition faible
2 : Exposition moyenne
3 : Exposition forte

Les sols argileux évoluent en fonction de leur teneur en eau. De fortes variations d'eau (échéances ou d'apport massif d'eau) peuvent donc fragiliser progressivement les constructions (notamment les maisons individuelles aux fondations superficielles) suite à des gavillages et des lassements du sol, et entraîner des dégâts pouvant être importants. La zone argile identifie les zones exposées à ce phénomène de rétrécissement selon leur degré d'exposition.

Exposition forte : La probabilité de survenue d'un sinistre est élevée et l'intensité des phénomènes atteint est forte. Les constructions, notamment les maisons individuelles, doivent être réalisées en suivant des prescriptions constructives ad hoc. Pour plus de détails : <https://www.riskinfo-territories.fr/sols-acideux-seches-sols-et-constructions>



POLLUTION DES SOLS (500 m)



Les polluants des sols peuvent présenter un risque sanitaire lors des changements d'usage des sols (travaux, aménagements) changeant d'affectation des terrains si elles ne sont pas prises en compte dans le cadre du projet.

Dans un rayon de 500 m autour de votre parcelle, sont identifiés :

- 1 site(s) référencé(s) dans l'inventaire des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
- 3 site(s) potentiellement pollué(s), référencé(s) dans l'inventaire des sites ayant accueilli par le passé une activité qui a pu générer une pollution des sols (IASIAS).



Parcelle(s) : 000-B-546, 91710 VERT-LE-PETIT

5 / 7 pages

ERRIAL_Parcelle_000-B-546@91649_04072023_5



ANNEXE 2 : LISTE DES ARRÊTÉS CAT-NAT PRIS SUR LA COMMUNE

Cette liste est utilisée notamment pour renseigner la question de l'état des risques relative aux sinistres indemnisés par l'assurance à la suite d'une catastrophe naturelle.

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles (CAT-NAT) : 7

Source : OCR

Inondations et/ou Coulées de Boue : 5

| Code national CATNAT | Début le | Fin le | Arrêté du | Sur le JO du |
|----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| INTE1616441A | 26/05/2016 | 05/06/2016 | 15/06/2016 | 16/06/2016 |
| INTE2124447A | 19/06/2021 | 20/06/2021 | 09/06/2021 | 25/06/2021 |
| INTE9999627A | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 25/12/1999 | 30/12/1999 |
| NOR12330111 | 09/12/1982 | 31/12/1982 | 11/01/1983 | 13/01/1983 |
| NOR12330621 | 09/04/1983 | 18/04/1983 | 21/06/1983 | 24/06/1983 |

Sécheresse : 1

| Code national CATNAT | Début le | Fin le | Arrêté du | Sur le JO du |
|----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| INTE9300456A | 01/10/1993 | 31/03/1993 | 06/12/1993 | 28/12/1993 |

Mouvement de Terrain : 1

| Code national CATNAT | Début le | Fin le | Arrêté du | Sur le JO du |
|----------------------|------------|------------|------------|--------------|
| INTE2900627A | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |

Parcelle(s) : 000-B-546,91710 VERT-LE-PETIT

6 / 7 pages

ERRIAL_Parcelle_000-B-546@91649_04072023_6



ANNEXE 3 : SITUATION DU RISQUE DE POLLUTION DES SOLS DANS UN RAYON DE 500 M AUTOUR DE VOTRE BIEN

Etat des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement

| | |
|--|--|
| Nom du site AFRIANE GROUP (ex HERAQS) | Flotte détaillée http://www.gocboxs.com/Flottes/Industrielles/Chemie/Herais/00005/00005 |
|--|--|

Inventaire CASAS des anciens sites industriels et activités de services

| Nom du site | Fiche détaillée |
|---------------------------|---|
| VERT-LE-PETIT, COMMUNE DE | https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/15SP2883002 |
| CHASSAGNE Pierre | https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/15SP2883005 |
| CHASSAGNE Pierre | https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/15SP2883007 |

Poste(s) : 000-B-546, 91710 VERT-LE-PETIT

717 pages

Etat des nuisances sonores aériennes

Les zones de bruit des plans d'exposition au bruit constituent des servitudes d'urbanisme (art. L. 112-3 du code de l'urbanisme) et doivent à ce titre être notifiées à l'occasion de toute cession, location ou construction immobilière.

Numéro de dossier : [REDACTED]
Date de la recherche : 05/07/2023

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être intégré au dossier de diagnostic technique - DDT (annexé, selon le cas, à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un immeuble non bâti) et à être annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement.

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral

n° [REDACTED] du [REDACTED] mis à jour le N/a

Adresse de l'immeuble [REDACTED] code postal ou Insee [REDACTED] commune [REDACTED]

Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans d'exposition au bruit (PEB)

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PEB

révisé

approuvé

oui non

date [REDACTED]

Si oui, nom de l'aérodrome :

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux d'insonorisation

oui non

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

oui non

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un autre PEB

révisé

approuvé

oui non

date [REDACTED]

Si oui, nom de l'aérodrome :

Situation de l'immeuble au regard du zonage d'un plan d'exposition au bruit

L'immeuble se situe dans une zone de bruit d'un plan d'exposition au bruit défini comme :

zone A¹ zone B² zone C³ zone D⁴

forte

forte

modérée

¹ intérieur de la courbe d'indice Lden 70

² entre la courbe d'indice Lden 70 et une courbe choisie entre Lden 65 celle et 62

³ entre la limite extérieure de la zone B et la courbe d'indice Lden choisie entre 57 et 55

⁴ entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d'indice Lden 50. Cette zone n'est obligatoire que pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1009 quatrième A du code général des impôts (et sous réserve des dispositions de l'article L.112-9 du code l'urbanisme pour les aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture).

Nota bene : Lorsque le bien se situe sur 2 zones, il convient de retenir la zone de bruit la plus importante.

Documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des nuisances prisent en compte

Le plan d'exposition au bruit est consultable sur le site Internet du Géoportal de l'Institut national de l'information géographique et forestière (I.G.N.) à l'adresse suivante : <https://www.geoportal.ign.fr/>

Vendeur - Bailleur

Mr [REDACTED] Renaud Georges
René Alain [REDACTED] Sophia
Marline

Lieu / Date

VERT-LE-PETIT / 05/07/2023

Acquéreur - Locataire

Information sur les nuisances sonores aériennes
pour en savoir plus consultez le site Internet du ministère de la transition écologique et solidaire
<https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/>

| Exposition aux nuisances sonores aériennes | | | | A l'Immeuble | |
|--|--------------------|------|---|--------------|------------------|
| A la commune | | | | Exposé | Travaux réalisés |
| Exposition aux risques | Plan de prévention | Etat | | | |
| Néant | - | - | - | - | |



ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° [REDACTED] relatif à l'immeuble bâti visité situé au : [REDACTED]

Je soussigné, **Mihoubi Ariles**, technicien diagnostiqueur pour la société **DIMM Diagnostic Immo** atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences :

| Prestations | Nom du diagnostiqueur | Entreprise de certification | N° Certification | Echéance certif |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|--|
| Électricité | Mihoubi Ariles | Bureau Veritas | 12181027 | 24/10/2028 (Date d'obtention : 25/10/2021) |
| Amiante | Mihoubi Ariles | Bureau Veritas | 12181027 | 24/10/2028 (Date d'obtention : 25/10/2021) |
| Plomb | Mihoubi Ariles | Bureau Veritas | 12181027 | 24/10/2028 (Date d'obtention : 25/10/2021) |
| Termites | Mihoubi Ariles | Bureau Veritas | 12181027 | 24/10/2028 (Date d'obtention : 25/10/2021) |
| DPE | Mihoubi Ariles | Bureau Veritas | 12181027 | 14/12/2028 (Date d'obtention : 15/12/2021) |
| Gaz | Mihoubi Ariles | Bureau Veritas | 12181027 | 14/12/2028 (Date d'obtention : 15/12/2021) |
| Audit Énergétique | Mihoubi Ariles | Bureau Veritas Certification | 18528372 | 31/12/2023 (Date d'obtention : 05/04/2023) |

- Avoir souscrit à une assurance (AXA n° 11052642404 valable jusqu'au 01/01/2024) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
- Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier.

Fait à VERT-LE-PETIT, le 04/07/2023

Signature de l'opérateur de diagnostics :

Article L271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation

« Les documents prévus aux 1^{er} à 4^{er} et au 6^{er} de l'article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-5 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »

Certificat

Arrêté 3

Ariles MIHOUBI

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessous répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R.273.1 du Code de la Construction et de l'Habitat et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques relevant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES

| | Référence des arrêtés | Date de certification originale | Validité du certificat * |
|----------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| DPE avec mention | Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification | 28/03/2023 | 14/02/2028 |
| Territoires métropole | Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification | 25/03/2023 | 24/02/2028 |
| Plaine sans mention (CREP) | Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification | 25/03/2023 | 24/02/2028 |
| Gaz | Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification | 15/12/2023 | 14/12/2028 |
| Électricité | Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification | 25/10/2023 | 24/02/2028 |
| DPE sans mention | Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification | 15/12/2023 | 14/12/2028 |
| Amiante sans mention | Arrêté du 24 Décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification | 25/10/2023 | 24/02/2028 |

Date : 28/02/2023

Numéro de certificat : 12101022

Laurent Cuguenne, Président



*Il sera nécessaire de respecter des dispositions complémentaires et des résultats positifs des surveillances évaluées, car certificat au-delà de l'insécurité - voir arrêté.
Des renseignements supplémentaires concernant le périmètre du certificat ainsi que l'éligibilité des exigences du certificat peuvent être obtenus en contactant l'organisme de certification, vous pouvez faire sur www.bureau-veritas.com/produits-services/la-certification
Adresse de l'organisme de certification : Bureau Veritas Certification France
La Triangle de l'Asie, 8 cours du Triangle 93387 Pierrefitte-sur-Seine CEDEX



SARL DIMM DIAGNOSTIC IMMO
10 ALLEE DES CHAMPS ELYSEES
91080 EVRY COURCOURONNES FR

AGENT

EL BELMEJANI CHAHRAZED
42 44 ALLEE DES CHAMPS ELYSEES
91080 EVRY COURCOURONNES
Tel : 0160792626
Email : AGENCE.BELMEJANI@AXA.FR
Portefeuille : 0091006544

Vos références:
Contrat n° 11052642404
Client n° 4033822504

AXA France M&R, assurez que

SARL DIMM DIAGNOSTIC IMMO
10 ALLEE DES CHAMPS ELYSEES
91080 EVRY COURCOURNES

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 11052642404 ayant pris effet le 01/01/2023 garantissant l'activité suivante :

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS RELEVANT DU DOT
LOI CARREZ, LOI BOUTIN, ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF

La présence d'attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présence attestée est valable pour la période du 01/01/2023 au 01/01/2024 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou la convention.

Fait à EVRY COURCOURNNE le 28
décembre 2022
Pour la société :

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 719 830 Euros
Siège social : 383, Temples de l'Orme - 92373 Nanterre Cedex 722 057 450 R.C.S. Nanterre
L'entreprise est régie par le Code des assurances - TVA: 33 14 723 067 410
Déclaration d'assurance à la Direction Générale des Douanes - Tva : 26 547 070 - auquel s'ajoutent les sommes versées par AXA Assurance

10

DIMM Diagnostic Immobilisé | 10 Allée des Champs Elysées 91000 EVRY | Tél. : 01.64.93.65.53 / 06.49.81.26.72
N°SIREN : 535 308 035 00026 | Compagnie d'assurance : AXA n° 11056244204 - FR71355 308 035 | e-mail : contact@dimm-diag.fr ;
arribal@dimm-diag.fr

2/2